

Homologation Volley Belgium - FVWB : Nat 3

Validité 2025-26



28-08-25

Salle

Centre Sportif du Joli Bois

Adresse:

Contact

Club: Athus

Rue de la Piscine 1

Tel:


LX1100

6791 Athus

Fax:


 Photo du terrain
utilisé

Situation de match

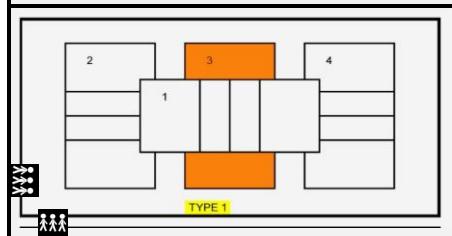

Type de terrain

L3



Dimensions

Public Max. autorisé	300 pers	Longueur	25 m	Zone Libre terrain (zone service)	2,60 m										
Eclairage	710 lux	Largeur	14,20 m	Zone libre terrain	2,60 m										
Sol	Sous sol Recouvrement	Parquet flottant	Hauteur	8,03 m	Hauteur jusqu'au premier obstacle dans la zone de 28mx15m										
Marquoir	manuel	espace administratif		Vestiaire arbitre	Vestiaire équipes										
Chauffage	ok	espace contrôle dopping		Vestiaire arbitre	Vestiaire Arbitre										
Référence code d'homologation Code d'homologation Nat 2 et Promotion Dames et Hommes				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Code d'homologation du terrain				D	C	E	B	C	B	B	B	B	C	A	B
				D	B	C	A	C	B	B	A	A	C	A	B

Informations générales (à respecter pendant le match)



entrée dans la salle

* Sauf si changements normes d'homologation et ou modifications des installations

En cas d'infraction au règlement de la compétition, les anomalies doivent être inscrites sur la feuille de match par l'arbitre ou le commissaire

Codes requis Nat 3 - Promotions

Code		Description											
1	Zone libre	D	min. 2m derrière les lignes arrières et des côtés										
2	Hauteur	C	min 6,5 m										
3	Eclairage	E	min 300 lux										
4	Sol	B	sol en dur avec revêtement non absorbant les chocs										
5	Lignes	C	lignes démarcation de diff sports dans des couleurs diff, se coupant										
6	Poteaux	B	Poteaux de longueur fixe (2,55m) avec points de fixation variables										
7	Podium d'arbitre	B	Plate-forme avec hauteur avec possibilité de s'asseoir en option										
8	Vestiaire joueurs	B	Vestiaire séparé et douches communes pour chaque équipe										
9	Vestiaire arbitre	B	Vestiaire avec possibilité de se laver										
10	Premiers soins	C	Boîte premiers soins sur le terrain + défibrillateur pour la FVWB										
11	Chauffage	A	Minimum 16°										
12	Zone échauffement	B	à côté du banc de réserve et pas délimitée										

Pour la commission d'homologation M. Loppe