

Homologation Volley Belgium - FVWB : Nat 1

Validité 2025-26



Date Visite : 17-07-24

Salle

Centre Sportif de Bouge

Adresse:

Contact

Club: Namur Volley

Adresse: rue des étourneaux, 28

Tel:



NA0799

5004 Bouge

Fax:

Situation de match

Photo du terrain utilisé

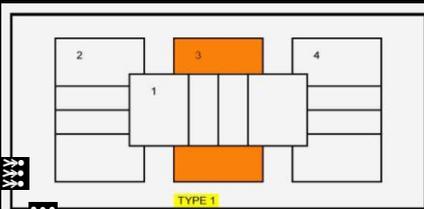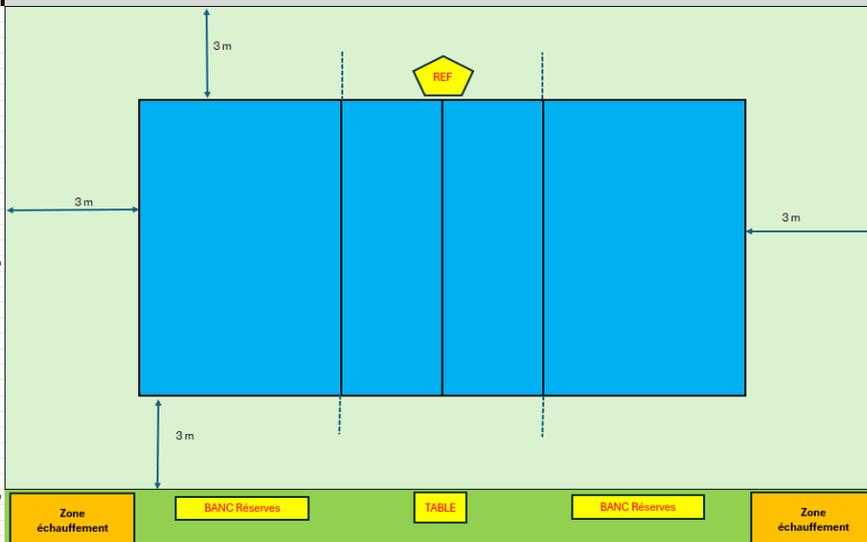

Type de terrain

L3

Dimensions

Public Max. autorisé	300 pers	Longueur	24 m	Zone Libre terrain (zone service)	3 m									
Eclairage	880 lux	Largeur	24m	Zone libre terrain	+ 3 m									
Sol	Sous sol Recouvrement Parquet flottant	Hauteur	8,10 m	Hauteur jusqu'au premier obstacle dans la zone de 28mx15m										
Marquoir	manuel	espace administratif		Vestiaire arbitre	Vestiaire équipes									
Chauffage	ok	espace contrôle dopping		Vestiaire arbitre	Vestiaire Arbitre									
Référence code d'homologation		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Code d'homologation Nat 2 et Promotion Dames et Hommes		C	B	D	B	C	B	B	A	A	C	A	B	
Code d'homologation du terrain		L3	C	B	C	A	C	B	B	A	A	C	A	B

Informations générales (à respecter pendant le match)

Ne pas Jouer sur L2 et L4 en même temps.



entrée dans la salle

* Sauf si changements normes d'homologation et ou modifications des installations

En cas d'infraction au règlement de la compétition, les anomalies doivent être inscrites sur la feuille de match par l'arbitre ou le commissaire

Codes requis Nat 1 et 2

Code	Description
1	Zone libre C min. 3m derrière les lignes de côté et 5 m derrière les lignes arrières
2	Hauteur B min 7m
3	Eclairage D min 400 lux
4	Sol B sol en dur avec revêtement non absorbant les chocs
5	Lignes C lignes démarquation de diff sports dans des couleurs diff, se coupant
6	Poteaux B Poteaux de longueur fixe (2,55m) avec points de fixation variables
7	Podium d'arbitre B Plate-forme avec hauteur avec possibilité de s'asseoir en option
8	Vestiaire joueurs A Vestiaire et douches séparés pour chaque équipe
9	Vestiaire arbitre A Vestiaire équipé de douche
10	Premiers soins C Boîte premiers soins sur le terrain + défibrillateur pour la FVWB
11	Chauffage A Minimum 16°
12	Zone échauffement B à côté du banc de réserve et pas délimitée