Homologation Volley Belgium - FVWB Nat 3

Validité 2025-26

FEDERATION VOLLEY WALLONIE-BRUXELLES — VOLLEY BELGIUM — #######

Salle

Complexe sportif Adrien Herman

Adresse:	Contact
Adresse: rue de l'Athénée, 5 **4130 Esneux**	**Tel:** **Fax:**

Club: VB Esneux

LG 1577

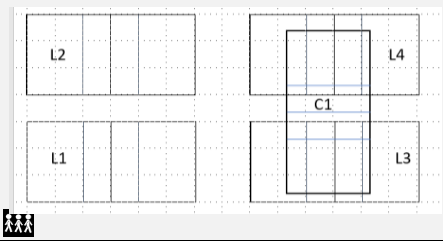

Type de terrain

L4

Situation de match

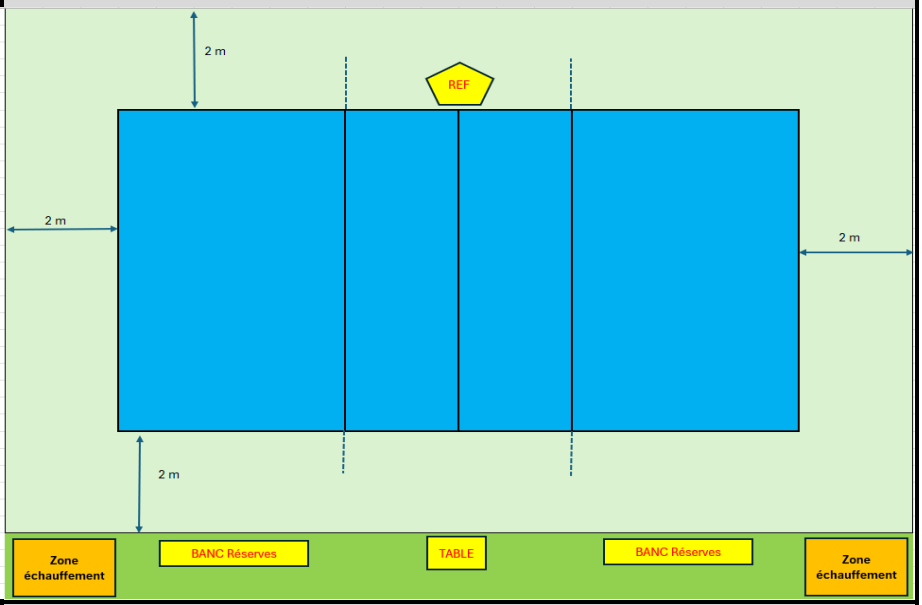

Dimensions

Public Max. autorisé	300 pers	Longueur	24m80	Zone Libre terrain (zone service)	2,50m
Eclairage	701 lux	Largeur	16,50m	Zone libre terrain	4,10m
Sol	Sous sol dur Recouvrement synthétique	Hauteur	7,5m	*Hauteur jusqu'au premier obstacle dans la zone de 28mx15m*	
Marquoir	Digital + Manuel	espace administratif		infirmerie	Vestiaire équipes **6**
Chauffage	ok	espace contrôle dopping		infirmerie	Vestiaire Arbitre **2**

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Référence code d'homologation												
Code d'homologation Nat 3	D	C	E	B	C	B	B	B	B	C	A	B
Code d'homologation du terrain **L4**	D	B	C	B	C	B	B	A	A	B	A	B

Informations générales (à respecter pendant le match)

En cas d'infraction au règlement de la compétition, les anomalies doivent être inscrites sur la feuille de match par l'arbitre ou le commissaire

entrée dans la salle

* Sauf si changements normes d'homologation et ou modifications des installations

Codes requis Nat 3 - Promotions

	Code		Description
1	Zone libre	D	min. 2m derrière les lignes arrières et des côtés
2	Hauteur	C	min 6,5 m
3	Eclairage	E	min 300 lux
4	Sol	B	sol en dur avec revêtement non absorbant les chocs
5	Lignes	C	lignes démarquation de diff sports dans des couleurs diff, se coupant
6	Poteaux	B	Poteaux de longueur fixe (2,55m) avec points de fixation variables
7	Podium d'arbitre	B	Plate-forme avec hauteur avec possibilité de s'asseoir en option
8	Vestiaire joueurs	B	Vestiaire séparé et douches communes pour chaque équipe
9	Vestiaire arbitre	B	Vestiaire avec possibilité de se laver
10	Premiers soins	C	Boîte premiers soins sur le terrain + défibrillateur pour la FVWB
11	Chauffage	A	Minimum 16°
12	Zone échauffement	B	à côté du banc de réserve et pas délimitée

Pour la commission d'homologation M. Loppe 02/07/2020