



25-05-22

Salle

Centre Sportif Jacky Leroy

Adresse:

Contact

Club: VC Lessines-Flobecq

Adresse: rue de la crête, 28 B

Tel: 068/84.07.27



HT486

7880 Flobecq

Fax:



Situation de match

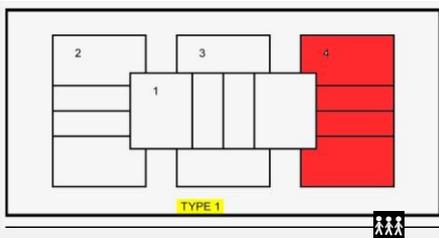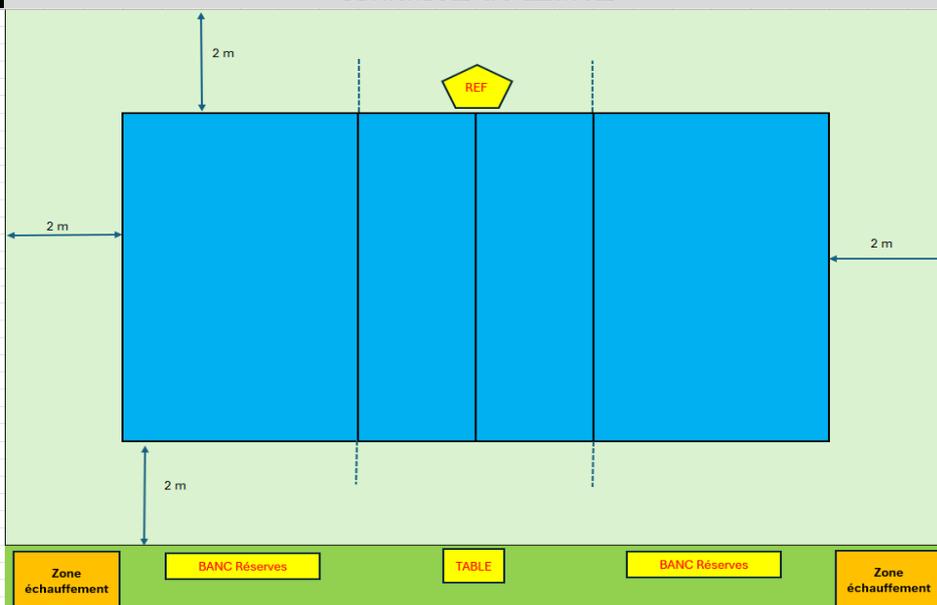

Type de terrain

L4

Dimensions

Public Max. autorisé	400 pers	Longueur	22,6m	Zone Libre terrain (zone service)	2,17 m									
Eclairage	750 lux	Largeur	17 m	Zone libre terrain	4,4 m									
Sol	Sous sol Recouvrement	Parquet flottant	Hauteur	7,35 m	Hauteur jusqu'au premier obstacle dans la zone de 28m x 15m									
Marquoir	electronique et Manuel	espace administratif		Vestiaire équipes	4									
Chauffage	ok	espace contrôle doping		Vestiaire arbitre	2									
	Référence code d'homologation	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Code d'homologation Nat 3	D	C	E	B	C	B	B	B	B	C	A	B	
	Code d'homologation du terrain	L4	D	B	B	A	C	B	B	A	A	C	A	B

Informations générales (à respecter pendant le match)

Ne pas Jouer sur L3 en même temps.

En cas d'infraction au règlement de la compétition, les anomalies doivent être inscrites sur la feuille de match par l'arbitre ou le commissaire

Codes requis Nat 3 - Promotions

Code	Description
1	Zone libre D min. 2m derrière les lignes arrières et des côtés
2	Hauteur C min 6,5 m
3	Eclairage E min 300 lux
4	Sol B sol en dur avec revêtement non absorbant les chocs
5	Lignes C lignes démarquation de diff sports dans des couleurs diff, se coupant
6	Poteaux B Poteaux de longueur fixe (2,55m) avec points de fixation variables
7	Podium d'arbitre B Plate-forme avec hauteur avec possibilité de s'asseoir en option
8	Vestiaire joueurs B Vestiaire séparé et douches communes pour chaque équipe
9	Vestiaire arbitre B Vestiaire avec possibilité de se laver
10	Premiers soins C Boîte premiers soins sur le terrain + défibrillateur pour la FVWB
11	Chauffage A Minimum 16°
12	Zone échauffement B à côté du banc de réserve et pas délimitée