



#####

Salle

Centre Sportif Jean Moisse

Adresse:

Contact

Club: Axis Guibertin

rue des Hayeffes, 27 A

Tel: 010/65.90.94



BW 2005

1435 Mont Saint Guibert

Fax:



Situation de match

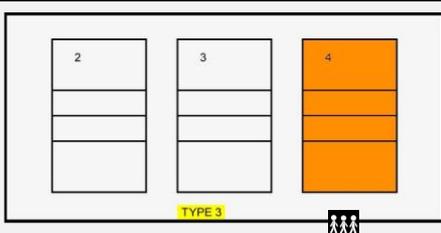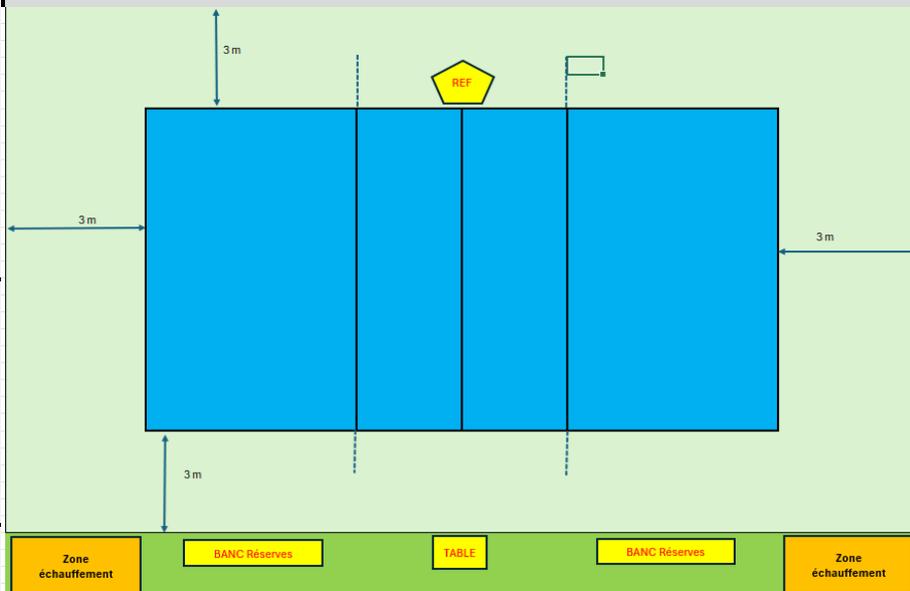

Type de terrain

L4

Dimensions

<b>Public</b> Max. autorisé	400 pers	Longueur	30 m	Zone Libre terrain (zone service)	3 m								
Eclairage	760 Lux	Largeur	15 m	Zone libre terrain	3 m								
Sol	Sous sol Recouvrement Parquet flottant synthétique	Hauteur	7,9 m	Hauteur jusqu'au premier obstacle dans la zone de 28mx15m									
Marquoir	Electronique + manuel	espace administratif		au dessus cafétaria	Vestiaire équipes								
Chauffage	ok	espace contrôle dopping		vestiaire	Vestiaire Arbitre								
Référence code d'homologation		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Code d'homologation Nat 2 et Promotion Dames et Hommes		C	B	D	B	C	B	B	A	A	C	A	B
Code d'homologation du terrain		L4	C	B	D	A	C	B	B	A	A	B	A

## Informations générales (à respecter pendant le match)

Pour la N3 et promotion le rideau de séparation bleu peut être déployé

Pour la N1 et N2, la table doit se trouver opposée au mur de la cafétéria pour respecter les 3 mètres

entrée dans la salle

En cas d'infraction au règlement de la compétition, les anomalies doivent être inscrites sur la feuille de match par l'arbitre ou le commissaire

## Codes requis Nat 1 et 2

Code	Description
1	Zone libre C min. 3m derrière les lignes de côté et 3 m derrière les lignes arrières
2	Hauteur B min 7m
3	Eclairage D min 400 lux
4	Sol B sol en dur avec revêtement non absorbant les chocs
5	Lignes C lignes démarquation de diff sports dans des couleurs diff, se coupant
6	Poteaux B Poteaux de longueur fixe (2,55m) avec points de fixation variables
7	Podium d'arbitre B Plate-forme avec hauteur avec possibilité de s'asseoir en option
8	Vestiaire joueurs A Vestiaire et douches séparés pour chaque équipe
9	Vestiaire arbitre A Vestiaire équipé de douche
10	Premiers soins C Boîte premiers soins sur le terrain + défibrillateur pour la FVWB
11	Chauffage A Minimum 16°
12	Zone échauf B à côté du banc de réserve et pas délimitée