



Salle

Centre Sportif Jean Moisse

Adresse:

Contact

Club: **Axis Guibertin**

rue des Hayeffes, 27 A

Tel: 010/65.90.94



BW 2005

1435 Mont Saint Guibert

Fax:



Situation de match

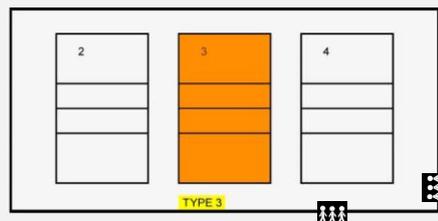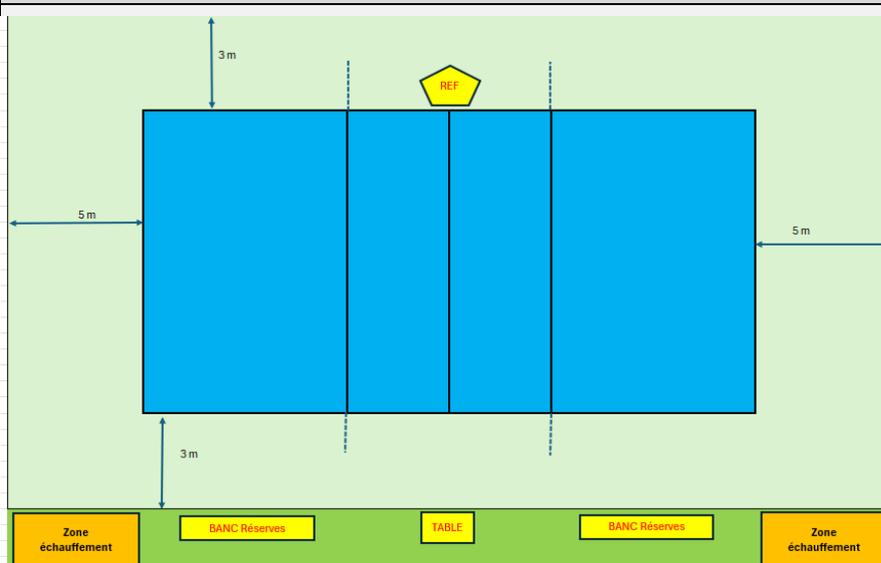

Type de terrain

L3

Dimensions

Public Max. autorisé	400 pers	Longueur	30 m	Zone Libre terrain (zone service)	5m								
Eclairage	752 Lux	Largeur	16 m	Zone libre terrain	3,5 m								
Sol	Sous sol Recouvrement Parquet flottant synthétique	Hauteur	7,9 m	Hauteur jusqu'au premier obstacle dans la zone de 28mx15m									
Marquoir	Electronique + manuel	espace administratif		au dessus cafétaria	Vestiaire équipes								
Chauffage	ok	espace contrôle dopping		vestiaire	Vestiaire Arbitre								
Référence code d'homologation		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Code d'homologation Ligue		B	B	B	A	B	B	B	A	A	C	A	A
Code d'homologation du terrain		L3	B	B	B	A	B	B	B	A	A	B	A

Informations générales (à respecter pendant le match)

Date visite 21/09/23



entrée dans la salle

En cas d'infraction au règlement de la compétition, les anomalies doivent être inscrites sur la feuille de match par l'arbitre ou le commissaire

Codes requis Ligue H + D

Code	Description
1	Zone libre B min. 5m derrière les lignes arrières (service) et 3m pour les côtés
2	Hauteur B min 7m
3	Eclairage B min 750 lux
4	Sol A sol en dur avec revêtement absorbant les chocs
5	Lignes B terrain de couleur différente que la zone libre
6	Poteaux B Poteaux de longueur fixe (2,55m) avec points de fixation variables
7	Podium d'arbitre B Plate-forme avec hauteur avec possibilité de s'asseoir en option
8	Vestiaire joueurs A Vestiaire et douches séparés pour chaque équipe
9	Vestiaire arbitre A Vestiaire équipé de douche
10	Premiers soins C Boîte premiers soins sur le terrain + défibrillateur pour la FVWB
11	Chauffage A Minimum 16°
12	Zone échauffement A Zone échauf 3x3m