



Date Visite : 31-08-21

Salle

Centre sportif du Clémaraïis

Adresse:

Contact

Club: EVC Athus Messancy



Adresse: rue du Clémaraïis 30

Tel:
Fax:

LX1100

6790 AUBANGE

Situation de match

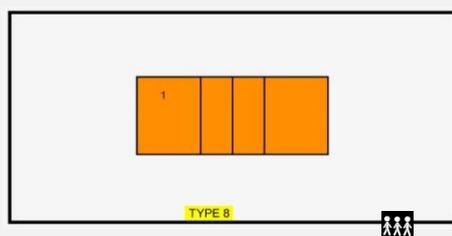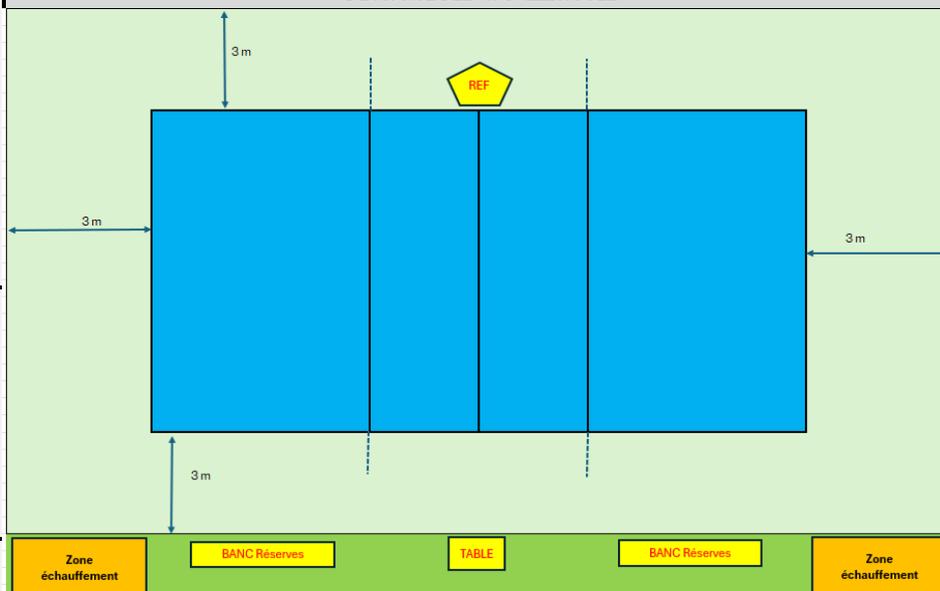

Type de terrain

C1

Dimensions

Public Max. autorisé	150 pers	Longueur	28,86 m	Zone Libre terrain (zone service)	5,43 m									
Eclairage	875 lux	Largeur	19,04 m	Zone libre terrain	5,02 m									
Sol	Sous sol dur Recouvrement synthétique	Hauteur	7,13 m	<i>Hauteur jusqu'au premier obstacle dans la zone de 28m x 15m</i>										
Marquoir	manuel + électronique	espace administratif		vestiaire arbitre	Vestiaire équipes									
Chauffage	ok	espace contrôle anti doping		vestiaire	Vestiaire Arbitre									
Référence code d'homologation		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Code d'homologation Nat 1		C	B	D	B	C	B	B	A	A	C	A	B	
Code d'homologation du terrain		C1	C	B	B	B	C	B	B	A	A	C	A	B



entrée dans la salle

* Sauf si changements normes d'homologation et ou modifications des installations

En cas d'infraction au règlement de la compétition, les anomalies doivent être inscrites sur la feuille de match par l'arbitre ou le commissaire

Codes requis Nat 1 et 2

Code	Description
1	Zone libre C min. 3m derrière les lignes arrières et des côtés
2	Hauteur B min 7m
3	Eclairage D min 400 lux
4	Sol B sol en dur avec revêtement non absorbant les chocs
5	Lignes C lignes démarcation de diff sports dans des couleurs diff, se coupant
6	Poteaux B Poteaux de longueur fixe (2,55m) avec points de fixation variables
7	Podium d'arbitre B Plate-forme avec hauteur avec possibilité de s'asseoir en option
8	Vestiaire joueurs A Vestiaire et douches séparés pour chaque équipe
9	Vestiaire arbitre A Vestiaire équipé de douche
10	Premiers soins C Boîte premiers soins sur le terrain + défibrillateur pour la FVWB
11	Chauffage A Minimum 16°
12	Zone échauf. B à côté du banc de réserve et pas délimitée