



13-07-24

Salle

Hall Sportif de Basècles

Adresse:

Contact

Club: Promo Volley Basècles

Adresse:

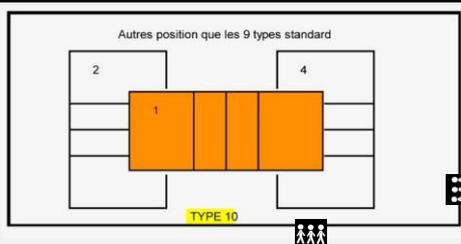
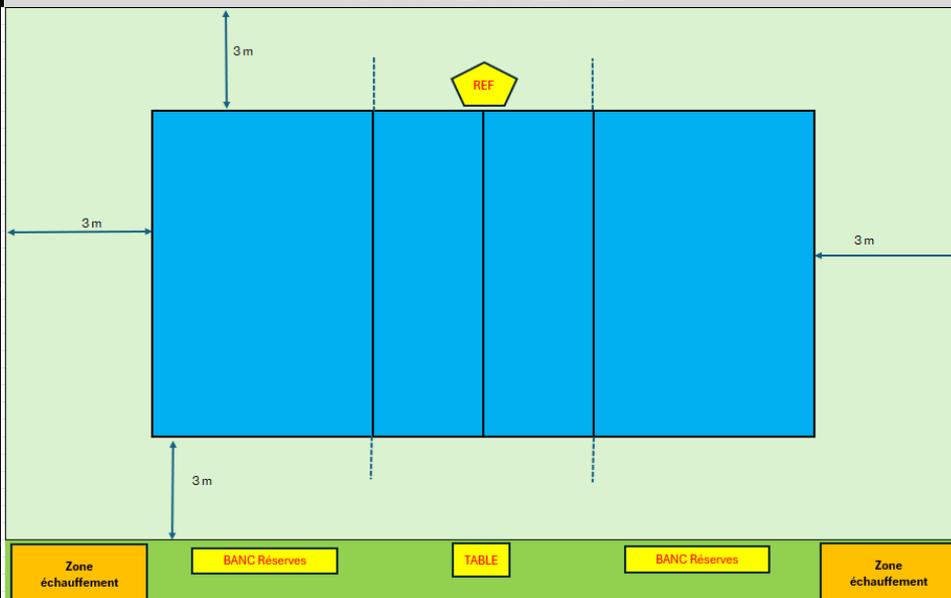
porte à camps, 7

Tel:  
Fax:

HT2071

7971 Basècles

Situation de match

Photo du terrain  
utilisé

Type de terrain

C1

Dimensions

<b>Public</b> Max. autorisé	300 pers	Longueur	43 m	Zone Libre terrain (zone service)	12,5 m										
Eclairage	580 lux	Largeur	26 m	Zone libre terrain	8,5 m										
Sol	Sous sol Recouvrement beton synthétique	Hauteur	7 m	Hauteur jusqu'au premier obstacle dans la zone de 28mx15m											
Marquoir	manuel	espace administratif		Vestiaire arbitre	Vestiaire équipes										
Chauffage	ok	espace contrôle dopping		Vestiaire arbitre	Vestiaire Arbitre										
					6										
					2										
		Référence code d'homologation	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Code d'homologation Nat 1 et Promotion	C	B	D	B	C	B	B	A	A	C	A	B	
		Code d'homologation du terrain	C1	A	B	D	B	C	B	B	A	A	C	A	B

Informations générales (à respecter pendant le match)

En cas d'infraction au règlement de la compétition, les anomalies doivent être inscrites sur la feuille de match par l'arbitre ou le commissaire



Entrée dans la salle

\* Sauf si changements normes d'homologation et ou modifications des installations

Codes requis Nat 1 et 2

Code	Description
1	Zone libre C min. 3m derrière les lignes de côté et 5 m derrière les lignes arrières
2	Hauteur B min 7m
3	Eclairage D min 400 lux
4	Sol B sol en dur avec revêtement non absorbant les chocs
5	Lignes C lignes démarquation de diff sports dans des couleurs diff, se coupant
6	Poteaux B Poteaux de longueur fixe (2,55m) avec points de fixation variables
7	Podium d'arbitre B Plate-forme avec hauteur avec possibilité de s'asseoir en option
8	Vestiaire joueurs A Vestiaire et douches séparés pour chaque équipe
9	Vestiaire arbitre A Vestiaire équipé de douche
10	Premiers soins C Boîte premiers soins sur le terrain + défibrillateur pour la FVWB
11	Chauffage A Minimum 16°
12	Zone échauffement B à côté du banc de réserve et pas délimitée