Homologation Volley Belgium - FVWB : Nat 3 et Promotion

Validité 2025-26

13-07-24

Salle

Hall Sportif de Basècles

Adresse:	Contact
Adresse: porte à camps, 7 **7971 Basècles**	**Tel:** **Fax:**

Club: Promo Volley Basècles

HT2071

Photo du terrain utilisé

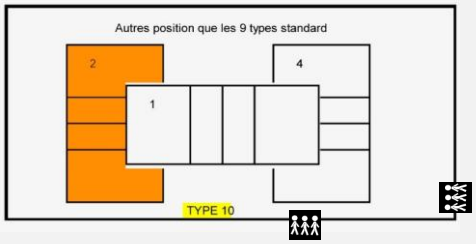

Type de terrain

L2

Situation de match

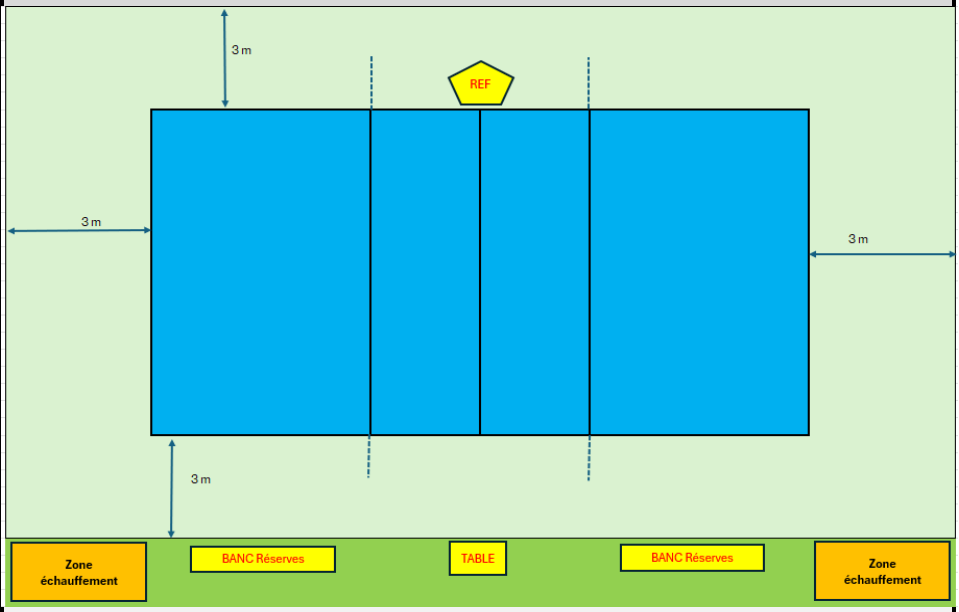

Dimensions

Public Max. autorisé	300 pers	Longueur	27 m	Zone Libre terrain (zone service)	4,5 m
Eclairage	458 lux	Largeur	14,4 m	Zone libre terrain	2,7 m
Sol	Sous sol: beton Recouvrement: synthétique	Hauteur	7 m	*Hauteur jusqu'au premier obstacle dans la zone de 28mx15m*	

Marquoir	manuel	espace administratif	Vestiaire arbitre	Vestiaire équipes	*6*
Chauffage	ok	espace contrôle dopping	Vestiaire arbitre	Vestiaire Arbitre	*2*

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Référence code d'homologation													
Code d'homologation Nat 3 et Promotion		D	C	E	B	C	B	B	B	B	C	A	B
Code d'homologation du terrain	**L2**	D	B	D	B	C	B	B	A	A	C	A	B

Informations générales (à respecter pendant le match)

Si match simultané sur L4 installer les 2 arbitres dos à dos entre les 2 terrains et placer des séparations.

En cas d'infraction au règlement de la compétition, les anomalies doivent être inscrites sur la feuille de match par l'arbitre ou le commissaire

Entrée dans la salle

* Sauf si changements normes d'homologation et ou modifications des installations

Codes requis Nat 3 - Promotions

	Code		Description
1	Zone libre	D	min. 2m derrière les lignes arrières et des côtés
2	Hauteur	C	min 6,5 m
3	Eclairage	E	min 300 lux
4	Sol	B	sol en dur avec revêtement non absorbant les chocs
5	Lignes	C	lignes démarquation de diff sports dans des couleurs diff, se coupant
6	Poteaux	B	Poteaux de longueur fixe (2,55m) avec points de fixation variables
7	Podium d'arbitre	B	Plate-forme avec hauteur avec possibilité de s'asseoir en option
8	Vestiaire joueurs	B	Vestiaire séparé et douches communes pour chaque équipe
9	Vestiaire arbitre	B	Vestiaire avec possibilité de se laver
10	Premiers soins	C	Boîte premiers soins sur le terrain + défibrillateur pour la FVWB
11	Chauffage	A	Minimum 16°
12	Zone échauffement	B	à côté du banc de réserve et pas délimitée

Pour la commission d'homologation M. Loppe