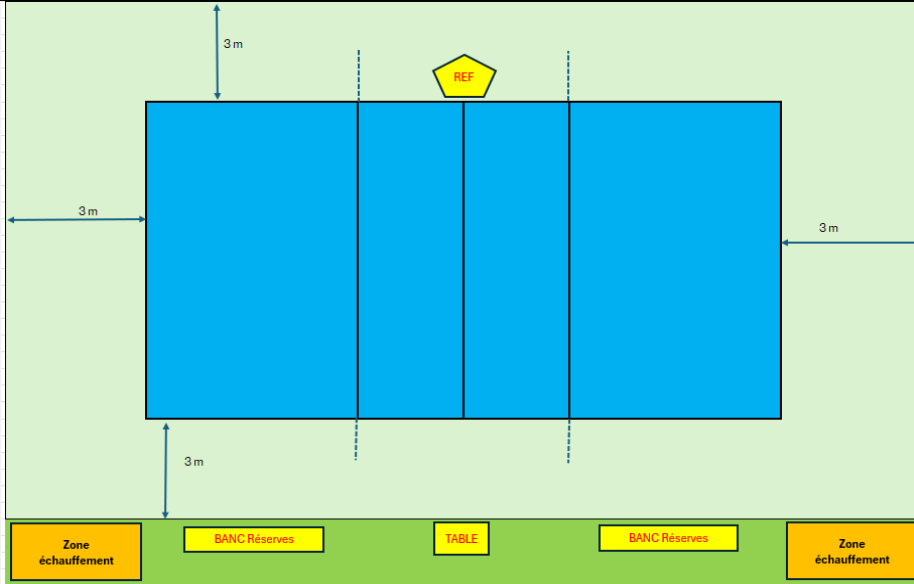
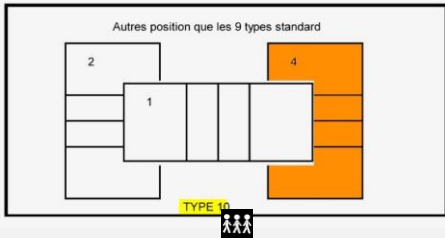


Homologation VB - Nat 1 Dames	Validité 2025-26
-------------------------------	------------------

 FEDERATION VOLLEY WALLONIE-BRUXELLES  VOLLEY BELGIUM 15-07-25	Salle	
	Complexe Sportif de Limal	
	Adresse:	Contact
Club: Limal Ottignies Smashing	rue charles Jaumotte,156	Tel:
BT 610	1300 Limal	Fax:

	Situation de match 	
Autres position que les 9 types standard  TYPE 10 	Type de terrain	
L2		

			Dimensions														
Public Max. autorisé	700 pers		Longueur	37,28 m	Zone Libre terrain (zone service)								4 m				
Eclairage	820 Lux		Largeur	16 m	Zone libre terrain								5 m				
Sol	Sous sol	dur	Hauteur	7,75 m	Hauteur jusqu'au premier obstacle dans la zone de 28mx15m												
	Recouvrement	synthétique															
Marquoir	Electronique + manuel		espace administratif				à côté cafétaria				Vestiaire équipes				5		
Chauffage	ok		espace contrôle dopping				vestiaire pmr				Vestiaire Arbitre				2		
Référence code d'homologation				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Code d'homologation Ligue B Dames				C	B	D	B	C	B	B	A	A	C	A	B		
Code d'homologation du terrain				L2	C	B	C	B	C	B	B	A	A	C	A	B	

Informations générales (à respecter pendant le match)													
En cas d'infraction au règlement de la compétition, les anomalies doivent être inscrites sur la feuille de match par l'arbitre ou le commissaire													
	entrée dans la salle												
* Sauf si changements normes d'homologation et ou modifications des installations													

Codes requis Nat 1 et 2													
Code			Description										
1	Zone libre	C	min. 3m derrière les lignes de côté et 5 m derrière les lignes arrières										
2	Hauteur	B	min 7m										
3	Eclairage	D	min 400 lux										
4	Sol	B	sol en dur avec revêtement non absorbant les chocs										
5	Lignes	C	lignes démarquation de diff sports dans des couleurs diff, se coupant										
6	Poteaux	B	Poteaux de longueur fixe (2,55m) avec points de fixation variables										
7	Podium d'arbitre	B	Plate-forme avec hauteur avec possibilité de s'asseoir en option										
8	Vestiaire joueurs	A	Vestiaire et douches séparés pour chaque équipe										
9	Vestiaire arbitre	A	Vestiaire équipé de douche										
10	Premiers soins	C	Boîte premiers soins sur le terrain + défibrillateur pour la FVWB										
11	Chauffage	A	Minimum 16°										
12	Zone échauffement	B	à côté du banc de réserve et pas délimitée										