




Club: Limal Ottignies Smashing
BT 610

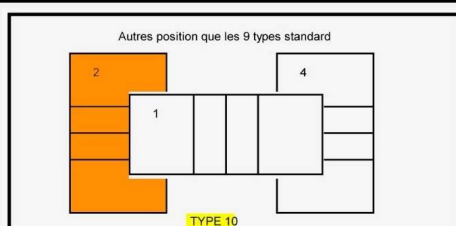

Type de terrain

L2

Salle

Complexe Sportif de Limal

Adresse:

rue Charles Jaumotte, 156


1300 Limal

Contact

Tel:

Fax:

Situation de match

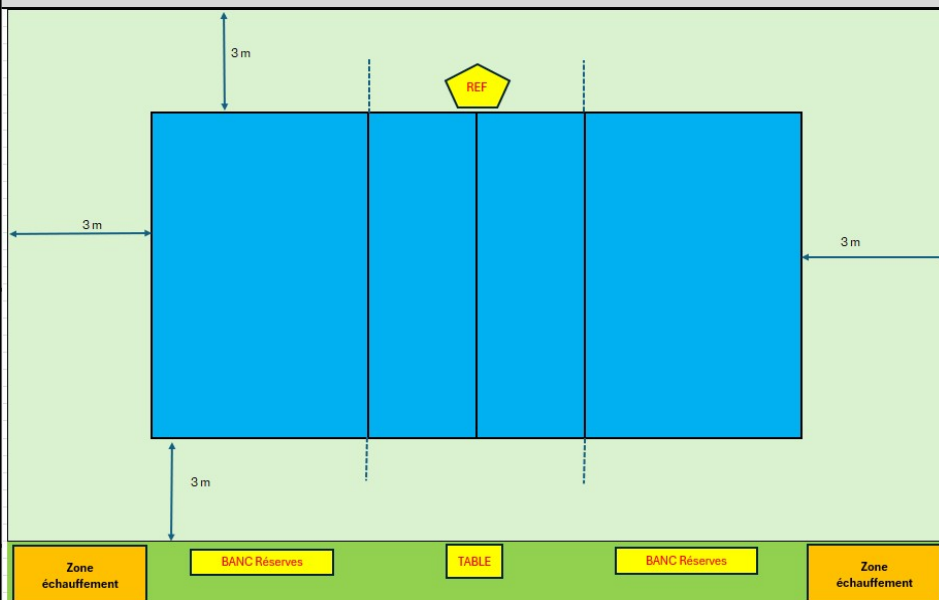

Dimensions

Public Max. autorisé	700 pers	Longueur	37,28 m	Zone Libre terrain (zone service)							4 m					
Eclairage	820 Lux	Largeur	16 m	Zone libre terrain							5 m					
Sol	Sous sol dur Recouvrement synthétique	Hauteur	7,75 m	Hauteur jusqu'au premier obstacle dans la zone de 28mx15m												
Marquoir	Electronique + manuel	espace administratif				à côté cafétaria				Vestiaire équipes				5		
Chauffage	ok	espace contrôle dopping				vestiaire pmr				Vestiaire Arbitre				2		
Référence code d'homologation				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Code d'homologation NAT 1 et 2				C	B	D	B	C	B	B	A	A	C	A	B	
Code d'homologation du terrain				L2	C	B	C	B	C	B	B	A	A	C	A	B

Informations générales (à respecter pendant le match)

* Validité 5 ans sauf si travaux ou modification éclairage.

En cas d'infraction au règlement de la compétition, les anomalies doivent être inscrites sur la feuille de match par l'arbitre ou le commissaire



entrée dans la salle

Codes requis Nat 1 et 2

Code	Description
1 Zone libre	C min. 3m derrière les lignes de côté et 5 m derrière les lignes arrières
2 Hauteur	B min 7m
3 Eclairage	D min 400 lux
4 Sol	B sol en dur avec revêtement non absorbant les chocs
5 Lignes	C lignes démarquation de diff sports dans des couleurs diff, se coupant
6 Poteaux	B Poteaux de longueur fixe (2,55m) avec points de fixation variables
7 Podium d'arbitre	B Plate-forme avec hauteur avec possibilité de s'asseoir en option
8 Vestiaire joueurs	A Vestiaire et douches séparés pour chaque équipe
9 Vestiaire arbitre	A Vestiaire équipé de douche
10 Premiers soins	C Boîte premiers soins sur le terrain + défibrillateur pour la FVWB
11 Chauffage	A Minimum 16°
12 Zone échauffement	B à côté du banc de réserve et pas délimitée