
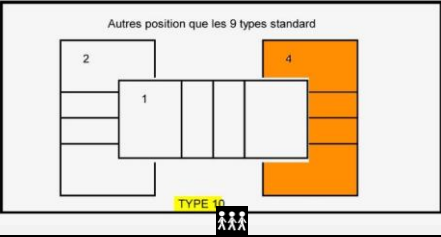


Homologation VB - Nat 1 Dames				Validité 2025-26									
  13-07-24		Salle											
Club: Limal Ottignies Smashing		Complexe Sportif de Limal											
BT 610		Adresse: rue charles Jaumotte,156 1300 Limal		Contact Tel: Fax:									
		Situation de match											
 Autres position que les 9 types standard TYPE 10													
Type de terrain L4		Dimensions											
Public Max. autorisé	700 pers	Longueur	37,28 m	Zone Libre terrain (zone service) 4 m									
Eclairage	810 Lux	Largeur	16 m	Zone libre terrain 5 m									
Sol	Sous sol dur Recouvrement synthétique	Hauteur	7,75 m	Hauteur jusqu'au premier obstacle dans la zone de 28mx15m									
Marquoir	Electronique + manuel	espace administratif		à côté cafétaria	Vestiaire équipes 5								
Chauffage	ok	espace contrôle dopping		vestiaire pmr	Vestiaire Arbitre 2								
Référence code d'homologation		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Code d'homologation Ligue B Dames		C	B	D	B	C	B	B	A	A	C	A	B
Code d'homologation du terrain		L4	C	B	C	B	C	B	B	A	A	C	B

Informations générales (à respecter pendant le match)

En cas d'infraction au règlement de la compétition, les anomalies doivent être inscrites sur la feuille de match par l'arbitre ou le commissaire

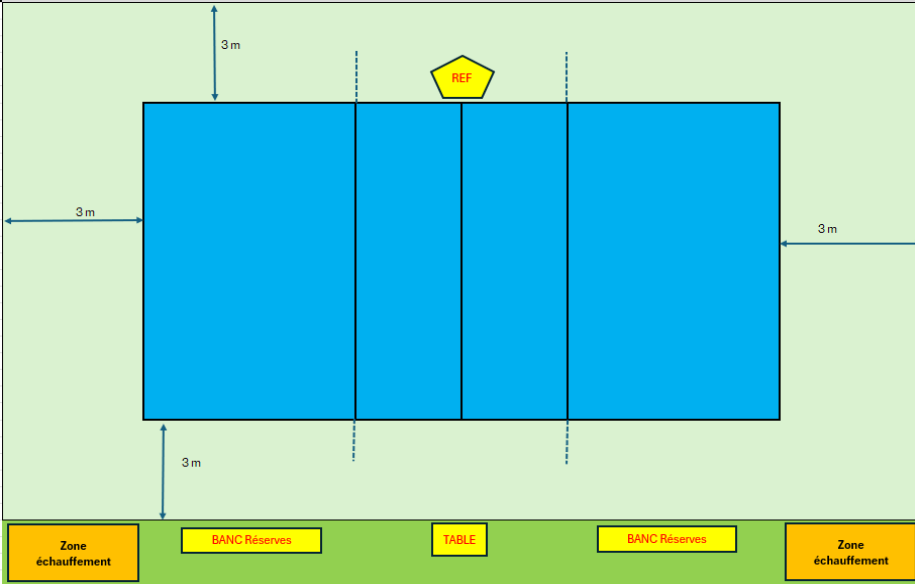

entrée dans la salle

* Sauf si changements normes d'homologation et ou modifications des installations

Codes requis Nat 1 et 2

Code	Description
1 Zone libre	C min. 3m derrière les lignes de côté et 5 m derrière les lignes arrières
2 Hauteur	B min 7m
3 Eclairage	D min 400 lux
4 Sol	B sol en dur avec revêtement non absorbant les chocs
5 Lignes	C lignes démarquation de diff sports dans des couleurs diff, se coupant
6 Poteaux	B Poteaux de longueur fixe (2,55m) avec points de fixation variables
7 Podium d'arbitre	B Plate-forme avec hauteur avec possibilité de s'asseoir en option
8 Vestiaire joueurs	A Vestiaire et douches séparés pour chaque équipe
9 Vestiaire arbitre	A Vestiaire équipé de douche
10 Premiers soins	C Boîte premiers soins sur le terrain + défibrillateur pour la FVWB
11 Chauffage	A Minimum 16°
12 Zone échauffement	B à côté du banc de réserve et pas délimitée