



18-07-24

Salle

Hall Sportif Jacky Rousseau

Adresse:

Contact




Club: Promo VT Mouscron

 Adresse: rue des olympiades,50
7700 Mouscron

 Tel:
 Fax:

HT5139

Situation de match

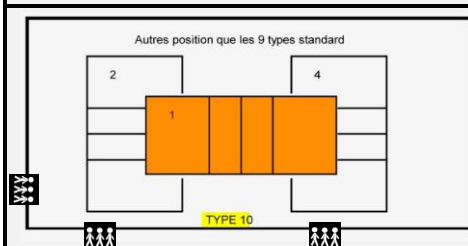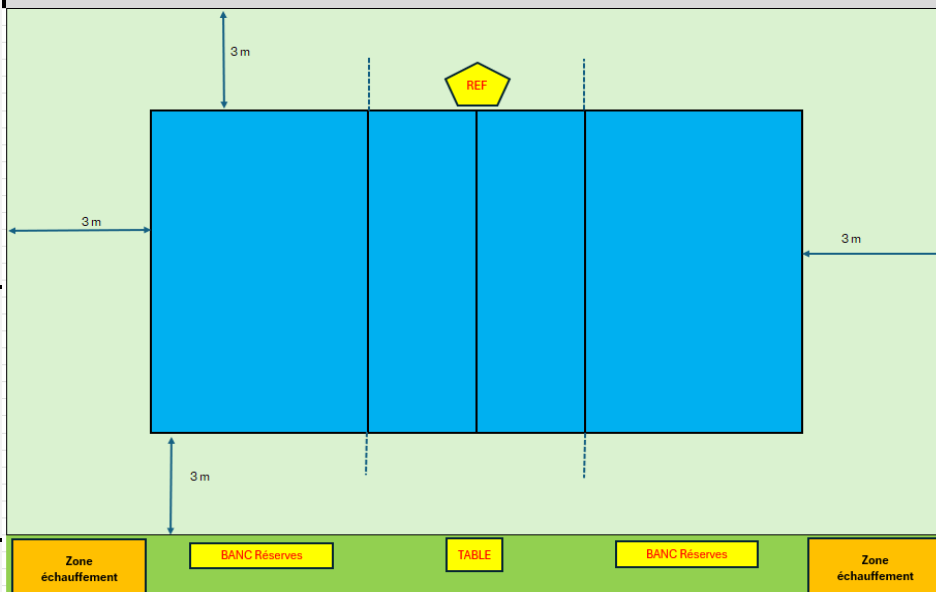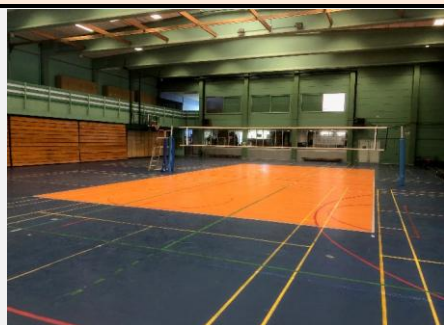

Type de terrain

C1

Dimensions

Public Max. autorisé	300 pers		Longueur	33,2 m	Zone Libre terrain (zone service)								7,6 m				
Eclairage	500 lux		Largeur	16,8 m	Zone libre terrain								3,9 m				
Sol	Sous sol	beton	Hauteur	7,48 m	Hauteur jusqu'au premier obstacle dans la zone de 28mx15m												
	Recouvrement	synthétique															
Marquoir	manuel		espace administratif				Vestiaire arbitre				Vestiaire équipes				4		
Chauffage	ok		espace contrôle dopping				Vestiaire arbitre				Vestiaire Arbitre				3		
Référence code d'homologation					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Code d'homologation Nat 1 et Promotion					C	B	D	B	C	B	B	A	A	C	A	B	
Code d'homologation du terrain					C1	B	B	D	B	B	B	B	A	A	B	A	B

Informations générales (à respecter pendant le match)



Entrée dans la salle

* Sauf si changements normes d'homologation et ou modifications des installations

En cas d'infraction au règlement de la compétition, les anomalies doivent être inscrites sur la feuille de match par l'arbitre ou le commissaire

Codes requis Nat 1 et 2

Code	Description
1 Zone libre	C min. 3m derrière les lignes de côté et 5 m derrière les lignes arrières
2 Hauteur	B min 7m
3 Eclairage	D min 400 lux
4 Sol	B sol en dur avec revêtement non absorbant les chocs
5 Lignes	C lignes démarcation de diff sports dans des couleurs diff, se coupant
6 Poteaux	B Poteaux de longueur fixe (2,55m) avec points de fixation variables
7 Podium d'arbitre	B Plate-forme avec hauteur avec possibilité de s'asseoir en option
8 Vestiaire joueurs	A Vestiaire et douches séparés pour chaque équipe
9 Vestiaire arbitre	A Vestiaire équipé de douche
10 Premiers soins	C Boîte premiers soins sur le terrain + défibrillateur pour la FVWB
11 Chauffage	A Minimum 16°
12 Zone échauf.	B à côté du banc de réserve et pas délimitée