



06-08-20

Salle

Hall Multisport de Jemelle

Adresse:

Contact

Club: Vc Lesse & Lhomme



Adresse: rue des jardins,46

Tel:
Fax:

Na5190

5580 Jemelle

Situation de match

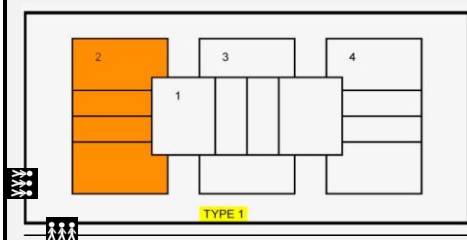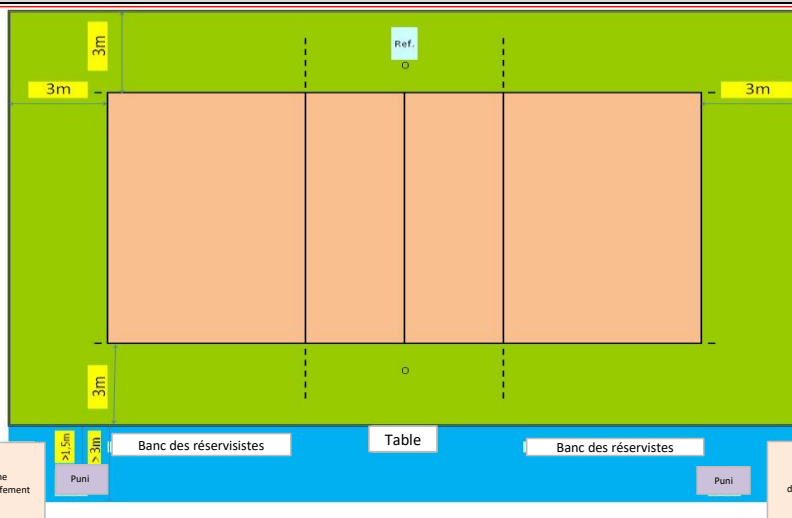

Type de terrain

dans la zone du jeu il ne peut pas y avoir d'obstacle

L2

me

Dimensions

Public Max. autorisé	400 pers		Longueur	29,5 m	Zone Libre terrain (zone service)							5,6m					
Eclairage	425 Lux		Largeur	14,5 m	Zone libre terrain							2,75m					
Sol	Sous sol Recouvrement	beton synthétique	Hauteur	7,06 m	Hauteur jusqu'au premier obstacle dans la zone de 28mx15m												
Marquoir	manuel		espace administratif				vestiaire			Vestiaire équipes			4				
Chauffage	ok		espace contrôle dopping				vestiaire			Vestiaire Arbitre			1				
Référence code d'homologation					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Code d'homologation Nat 2 et 3 Dames et Hommes					D	C	E	B	C	B	B	B	B	C	A	B	
Code d'homologation du terrain					L2	D	C	D	B	C	B	B	A	A	C	A	B

Ne pas jouer sur L3 en même temps



entrée dans la salle

En cas d'infraction au règlement de la compétition, les anomalies doivent être inscrites sur la feuille de match par l'arbitre ou le commissaire

Codes requis Nat 3 ou Promotion pour 2020

Code	Description
1 Zone libre	D min. 2m derrière les lignes arrières et des côtés
2 Hauteur	C min 6,5 m
3 Eclairage	E min 300 lux
4 Sol	B sol en dur avec revêtement non absorbant les chocs
5 Lignes	C lignes démarcation de diff sports dans des couleurs diff, se coupant
6 Poteaux	B Poteaux de longueur fixe (2,55m) avec points de fixation variables
7 Podium d'arbitre	B Plate-forme avec hauteur avec possibilité de s'asseoir en option
8 Vestiaire joueurs	B Vestiaire séparé et douches communes pour chaque équipe
9 Vestiaire arbitre	B Vestiaire avec possibilité de se laver
10 Premiers soins	C Boîte premiers soins sur le terrain + défibrillateur pour la FVWB
11 Chauffage	A Minimum 16°
12 Zone échauf/pénalité	B à côté du banc de réserve (chaise puni) et pas délimitée