



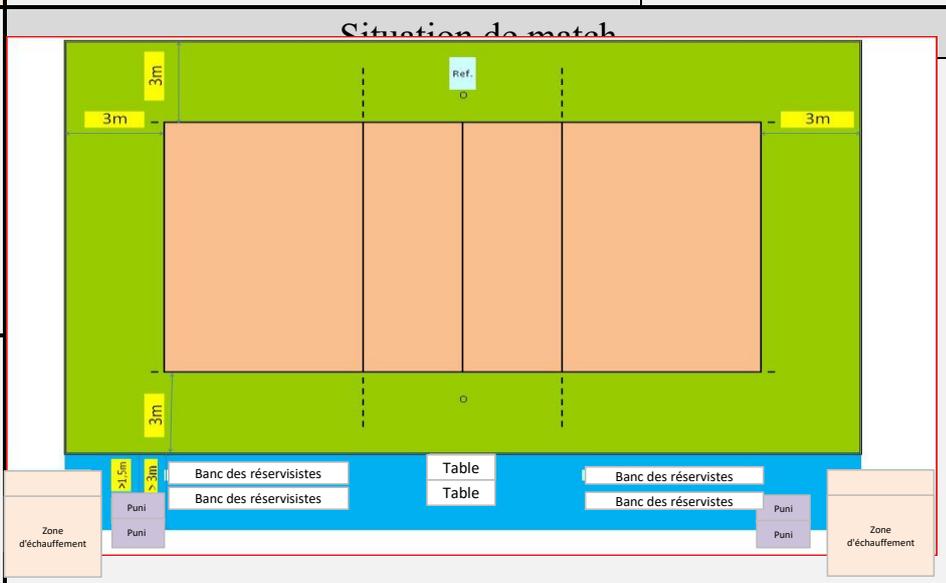

Salle
Hall Omnisports de Haine-St-Paul

Club: **Royal ADS La Louvière**
HT0054

Adresse: Rue des longues Haies
7100 Haine-Saint-Paul
Contact
Tel:
Fax:

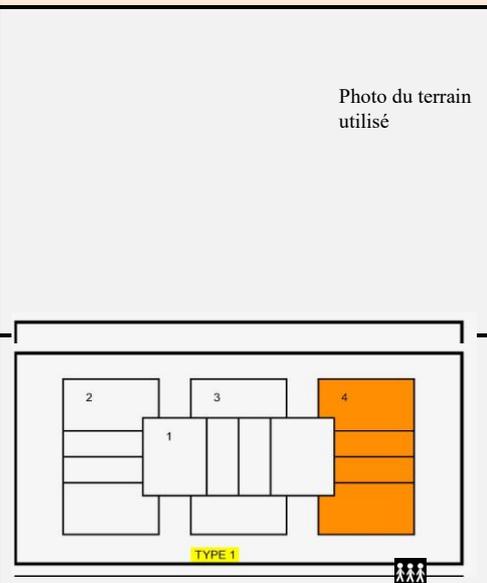

Type de terrain
C1

dans la zone du jeu il ne peut pas y avoir d'obstacle

Dimensions

Public Max. autorisé	100 pers	Longueur	42 m	Zone Libre terrain (zone service)	12 m								
Eclairage	890 lux	Largeur	22,50 m	Zone libre terrain	6,50 m								
Sol	Sous sol béton Recouvrement synthétique	Hauteur	7 m	Hauteur jusqu'au premier obstacle dans la zone de 28mx15m									
Chauffage	ok	espace contrôle dopping		Vestiaire arbitre	Vestiaire Arbitre 2								
Référence code d'homologation		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Code d'homologation Nat 3		D	C	E	B	C	B	B	B	B	C	B	A
Code d'homologation du terrain		C1	A	B	D	B	B	A	A	A	C	A	A

Informations générales (à respecter pendant le match)

Entrée dans la salle

En cas d'infraction au règlement de la compétition, les anomalies doivent être inscrites sur la feuille de match par l'arbitre ou le commissaire

Codes requis Nat 3 pour 2020

Code	Description
1	Zone libre D min. 2m derrière les lignes arrières et des côtés
2	Hauteur C min 6,5 m
3	Eclairage E min 300 lux
4	Sol B sol en dur avec revêtement non absorbant les chocs
5	Lignes C lignes démarquation de diff sports dans des couleurs diff, se coupant
6	Poteaux B Poteaux de longueur fixe (2,55m) avec points de fixation variables
7	Podium d'arbitre B Plate-forme avec hauteur avec possibilité de s'asseoir en option
8	Vestiaire joueurs B Vestiaire séparé et douches communes pour chaque équipe
9	Vestiaire arbitre B Vestiaire avec possibilité de se laver
10	Premiers soins C Boîte premiers soins sur le terrain + défibrillateur pour la FVWB
11	Chauffage A Minimum 16°
12	Zone échauf/pénalité B à côté du banc de réserve (chaise puni) et pas délimitée