





Salle
Centre Sportif Albert Demuyter

Club: Barbar Ixelles Volley
BT5223

Adresse: rue volta,18
1050 Ixelles
Contact: Tel: 02/519.69.11
Fax:



Situation de match

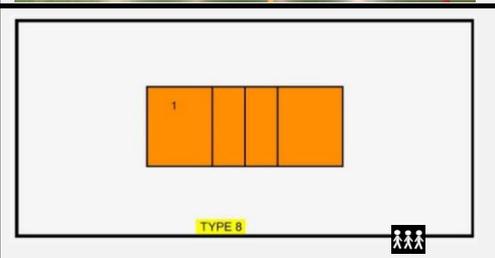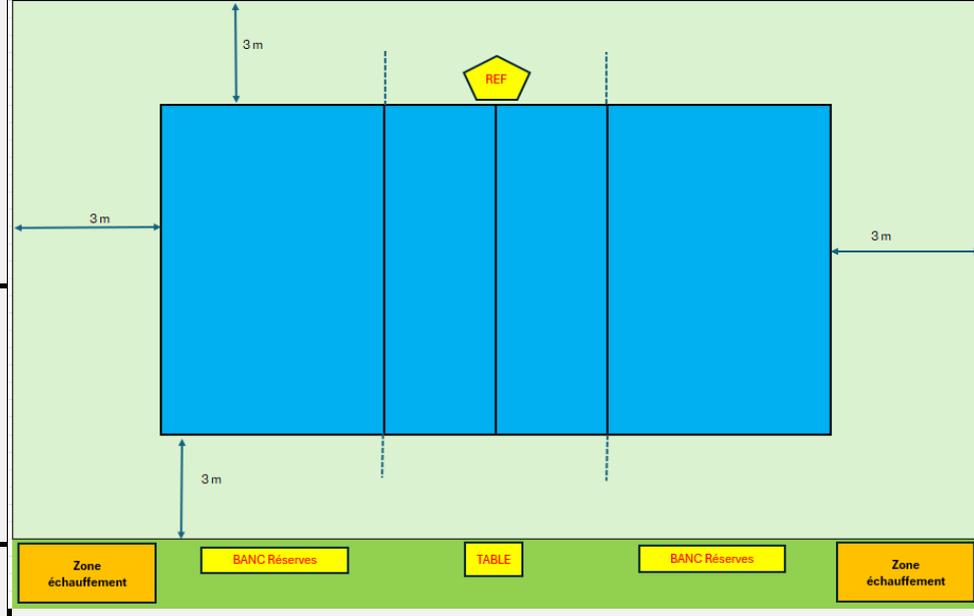

Type de terrain
C1

Dimensions

Public Max. autorisé	200 pers	Longueur	39,94 m	Zone Libre terrain (zone service)	10,97 m
Eclairage	459 lux	Largeur	18,44 m	Zone libre terrain	4,72 m
Sol	Sous sol dur Recouvrement synthétique	Hauteur	8,66 m	<i>Hauteur jusqu'au premier obstacle dans la zone de 28mx15m</i>	
Marquoir	manuel + électronique	espace administratif		vestiaire	Vestiaire équipes
Chauffage	ok	espace contrôle anti dopping		vestiaire	Vestiaire Arbitre
					6
					2

Référence code d'homologation	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Code d'homologation Nat 2 et Promotion Dames et Hommes	C	B	D	B	C	B	B	A	A	C	A	B
Code d'homologation du terrain	C1	B	B	D	B	B	B	A	A	C	A	A

En cas d'infraction au règlement de la compétition, les anomalies doivent être inscrites sur la feuille de match par l'arbitre ou le commissaire

entrée dans la salle
* Sauf si changements normes d'homologation et ou modifications des installations

Codes requis Nat 1 et 2

Code	Description
1 Zone libre	C min. 3m derrière les lignes de côté et 5 m derrière les lignes arrières
2 Hauteur	B min 7m
3 Eclairage	D min 400 lux
4 Sol	B sol en dur avec revêtement non absorbant les chocs
5 Lignes	C lignes démarquation de diff sports dans des couleurs diff, se coupant
6 Poteaux	B Poteaux de longueur fixe (2,55m) avec points de fixation variables
7 Podium d'arbitre	B Plate-forme avec hauteur avec possibilité de s'asseoir en option
8 Vestiaire joueurs	A Vestiaire et douches séparés pour chaque équipe
9 Vestiaire arbitre	A Vestiaire équipé de douche
10 Premiers soins	C Boîte premiers soins sur le terrain + défibrillateur pour la FVWB
11 Chauffage	A Minimum 16°
12 Zone échauffement	B à côté du banc de réserve et pas délimitée