



13-07-24

Salle

Hall Omnisport de Jemeppe s/Sambre **Extension**

Adresse:

Contact

Club: Vc Jemeppe



Na1476

Adresse: rue saint martin,21

5190 Jemeppe sur SambreTel:
Fax:

Pas de photo disponible

Situation de match

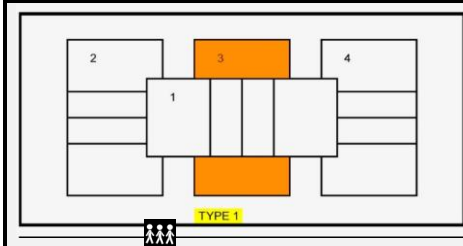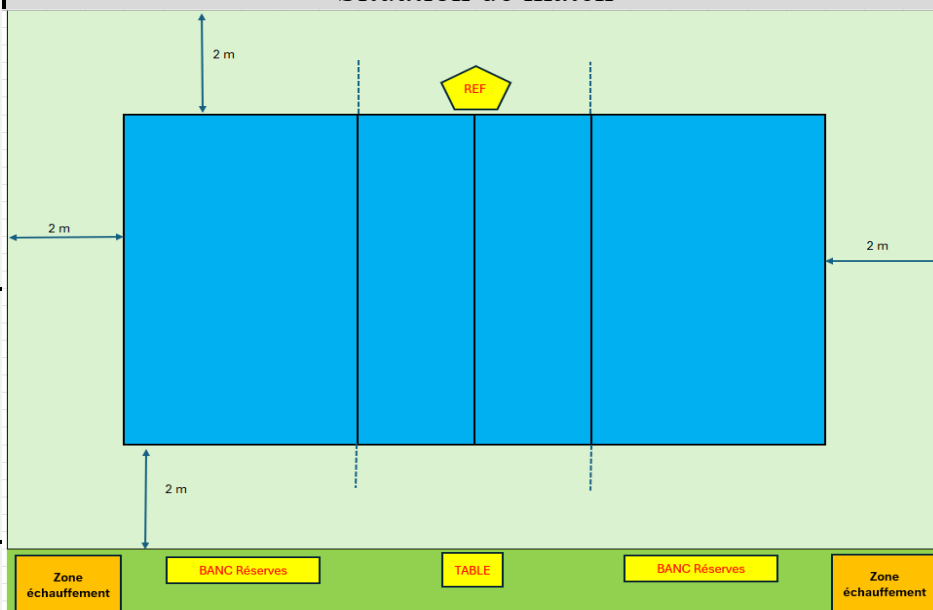

Type de terrain

L4

Dimensions

Public Max. autorisé	100 pers		Longueur	23,94 m	Zone Libre terrain (zone service)							3 m					
Eclairage	746 lux		Largeur	18,6 m	Zone libre terrain							2,5 m					
Sol	Sous sol Recouvrement	dur synthétique	Hauteur	5,73 m	Hauteur jusqu'au premier obstacle dans la zone de 28mx15m												
Marquoir	manuel		espace administratif				vestiaire arbitre				Vestiaire équipes				2		
Chauffage	ok		espace contrôle anti dopping				vestiaire arbitre				Vestiaire Arbitre				1		
Référence code d'homologation					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Code d'homologation Nat 3 et Promotion Dames et Hommes					D	C	D	B	C	B	B	B	B	C	A	B	
Code d'homologation du terrain					L4	D	B	C	B	C	B	B	A	A	C	A	B



entrée dans la salle

* Sauf si changements normes d'homologation et ou modifications des installations

En cas d'infraction au règlement de la compétition, les anomalies doivent être inscrites sur la feuille de match par l'arbitre ou le commissaire

Codes requis Nat 3

Code	Description
1 Zone libre	D min. 2m derrière les lignes arrières et des côtés
2 Hauteur	C min 6,5 m
3 Eclairage	E min 300 lux
4 Sol	B sol en dur avec revêtement non absorbant les chocs
5 Lignes	C lignes démarcation de diff sports dans des couleurs diff, se coupant
6 Poteaux	B Poteaux de longueur fixe (2,55m) avec points de fixation variables
7 Podium d'arbitre	B Plate-forme avec hauteur avec possibilité de s'asseoir en option
8 Vestiaire joueurs	B Vestiaire séparé et douches communes pour chaque équipe
9 Vestiaire arbitre	B Vestiaire avec possibilité de se laver
10 Premiers soins	C Boîte premiers soins sur le terrain + défibrillateur pour la FVWB
11 Chauffage	A Minimum 16°
12 Zone échauf.	B à côté du banc de réserve et pas délimitée