



Date Visite : 29-08-23

Salle

Ecole St Joseph

Adresse:

Contact

Club: Remouchamps


Adresse: Rue Magritte 20

Tel:
Fax:

LG5132


4920 Remouchamps

Situation de match

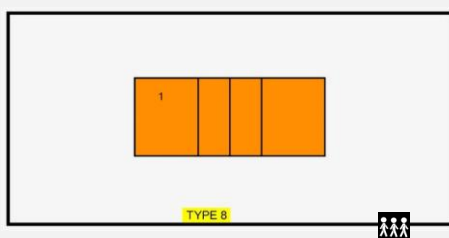

Type de terrain

C1

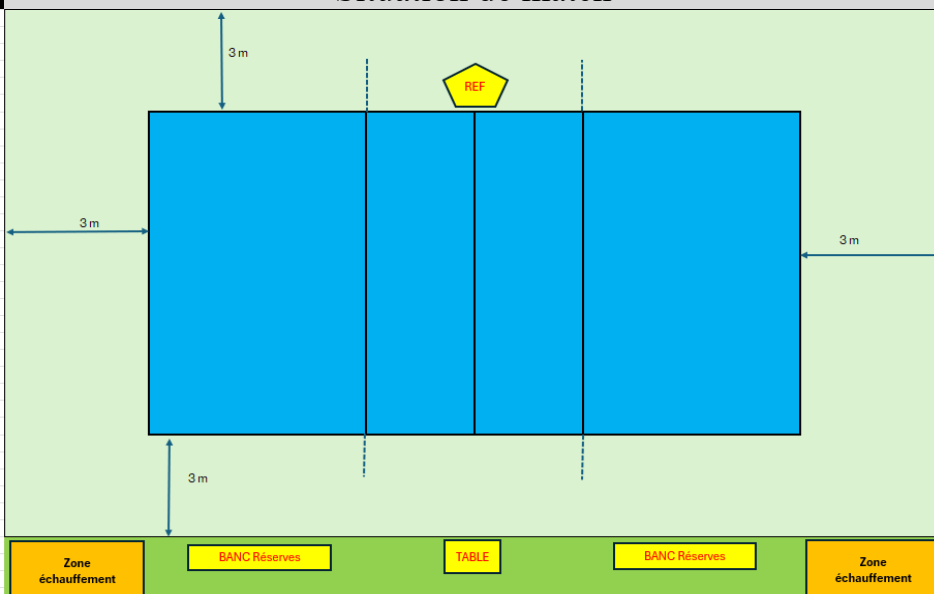

Dimensions

Public Max. autorisé	100 pers		Longueur	28,20 m	Zone Libre terrain (zone service)							5 m				
Eclairage	580 lux		Largeur	19,70 m	Zone libre terrain							5,24 m				
Sol	Sous sol Recouvrement	dur synthétique	Hauteur	7,20 m	Hauteur jusqu'au premier obstacle dans la zone de 28mx15m											
Marquoir	manuel + électronique		espace administratif				vestiaire arbitre				Vestiaire équipes			2		
Chauffage	ok		espace contrôle anti dopping				vestiaire				Vestiaire Arbitre			1		
Référence code d'homologation				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Code d'homologation Nat 1				C	B	D	B	C	B	B	A	A	C	A	B	
Code d'homologation du terrain				C1	C	B	D	B	C	B	B	A	A	C	A	B



entrée dans la salle

* Sauf si changements normes d'homologation et ou modifications des installations

En cas d'infraction au règlement de la compétition, les anomalies doivent être inscrites sur la feuille de match par l'arbitre ou le commissaire

Codes requis Nat 1 et 2

Code	Description
1 Zone libre	C min. 3m derrière les lignes arrières et des côtés
2 Hauteur	B min 7m
3 Eclairage	D min 400 lux
4 Sol	B sol en dur avec revêtement non absorbant les chocs
5 Lignes	C lignes démarcation de diff sports dans des couleurs diff, se coupant
6 Poteaux	B Poteaux de longueur fixe (2,55m) avec points de fixation variables
7 Podium d'arbitre	B Plate-forme avec hauteur avec possibilité de s'asseoir en option
8 Vestiaire joueurs	A Vestiaire et douches séparés pour chaque équipe
9 Vestiaire arbitre	A Vestiaire équipé de douche
10 Premiers soins	C Boîte premiers soins sur le terrain + défibrillateur pour la FVWB
11 Chauffage	A Minimum 16°
12 Zone échauf,	B à côté du banc de réserve , et pas délimitée