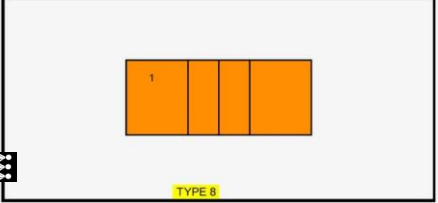
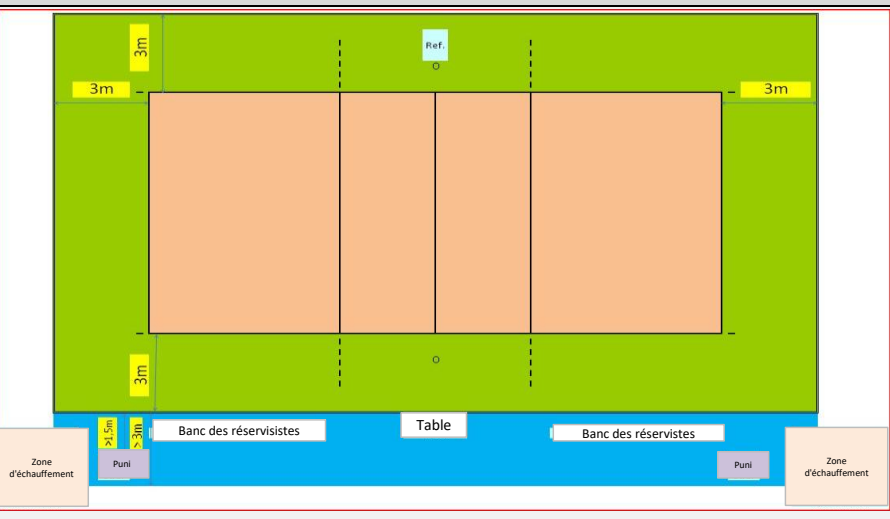


Homologation Volley Belgium - FVWB : Ligue A Dames				Validité		2025-26									
  15-07-24				Salle											
				Beobank Arena											
Club: Tchalous Volley				Adresse:		rue de Donstiennes, 2									
HT318						Tel:									
						Fax:									
				Situation de match											
															
Type de terrain				dans la zone du jeu il ne peut pas y avoir d'obstacle											
C1				Dimensions											
Public Max. autorisé	250 pers			Longueur	29,12 m	Zone Libre terrain (zone service)		5,56 m							
Eclairage	650 lux			Largeur	15,56 m	Zone libre terrain		3,28 m							
Sol	Sous sol	Suspendu		Hauteur	7,00 m	Hauteur jusqu'au premier obstacle dans la zone de 28mx15m									
Marquoir	manuel + électronique			espace administratif		local à côté infirmerie		Vestiaire équipes							
Chauffage	ok			espace contrôle anti dopping		infirmerie		Vestiaire Arbitre							
Référence code d'homologation				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Code d'homologation Ligue A Dames				B	B	B	A	B	B	B	A	A	C	A	A
Code d'homologation du terrain				C1	B	B	C	A	B	B	B	A	A	C	A

Dérégation accordée pour l'éclairage en ligue jusque fin décembre 2025 (après les travaux)

Dérégation accordée pour le filet avec publicité pour les équipes jouant en Volley Belgium en respectant les normes du règlement

 Date Visite : 15-07-24
entrée dans la salle

* Sauf si changements normes d'homologation et ou modifications des installations

En cas d'infraction au règlement de la compétition, les anomalies doivent être inscrites sur la feuille de match par l'arbitre ou le commissaire

Codes requis Ligue H + D		
Code		Description
1	Zone libre	B min. 3m derrière les lignes arrières et des côtés
2	Hauteur	B min 7m
3	Eclairage	B min 750 lux
4	Sol	A sol en dur avec revêtement absorbant les chocs
5	Lignes	B terrain de couleur différente que la zone libre
6	Poteaux	B Poteaux de longueur fixe (2,55m) avec points de fixation variables
7	Podium d'arbitre	B Plate-forme avec hauteur avec possibilité de s'asseoir en option
8	Vestiaire joueurs	A Vestiaire et douches séparés pour chaque équipe
9	Vestiaire arbitre	A Vestiaire équipé de douche
10	Premiers soins	C Boîte premiers soins sur le terrain + défibrillateur pour la FVWB
11	Chauffage	A Minimum 16°
12	Zone échauf/pénalit	A Zone échauf 3x3m,