



fev 2023

Salle

Salle Omnisport du Skill

Adresse:

Contact

Club: SKILL Tournai


Adresse: Avenue Minijean, 60

Tel:
Fax:


HT0443

7500 Tournai

Situation de match

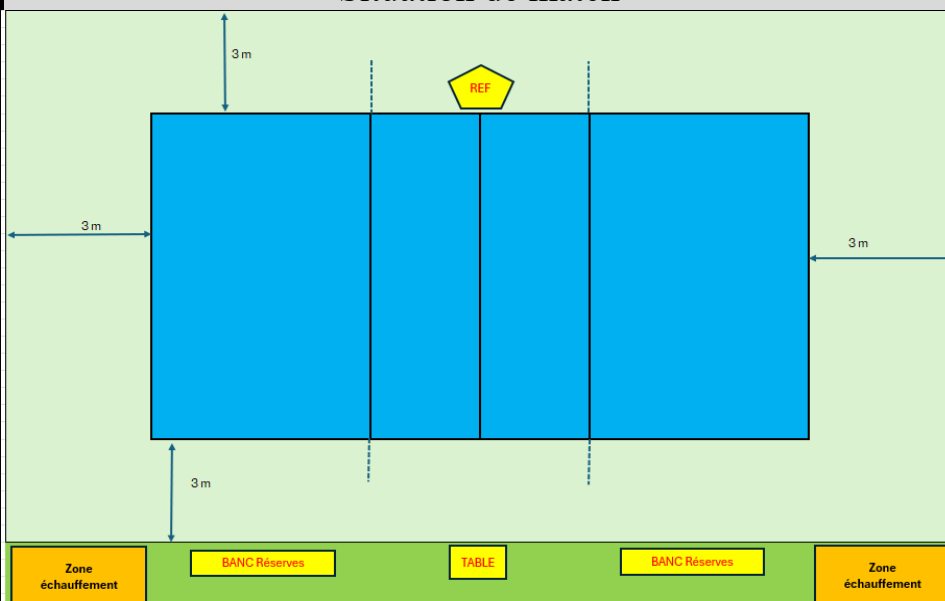

Autres position que les 9 types standard

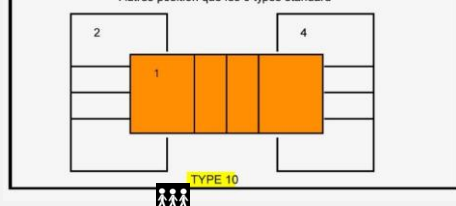

Type de terrain

C1

Dimensions

Public Max. autorisé	150 pers		Longueur	34,5 m	Zone Libre terrain (zone service)								8,25 m				
Eclairage	850 lux		Largeur	20 m	Zone libre terrain								4,80 m				
Sol	Sous sol Recouvrement	beton dur	Hauteur	7,1 m	Hauteur jusqu'au premier obstacle dans la zone de 28mx15m												
Marquoir	électronique		espace administratif				vestiaire arbitre				Vestiaire équipes				4		
Chauffage	ok		espace contrôle anti dopping				vestiaire arbitre				Vestiaire Arbitre				2		
Référence code d'homologation					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Code d'homologation Nat 2 et Promotion Dames et Hommes					C	B	D	B	C	B	B	A	A	C	A	B	
Code d'homologation du terrain					C1	B	B	B	B	C	B	B	A	A	C	A	B



entrée dans la salle

* Sauf si changements normes d'homologation et ou modifications des installations

Codes requis Nat 1 et 2

Code	Description
1 Zone libre	C min. 3m derrière les lignes arrières et des côtés
2 Hauteur	B min 7m
3 Eclairage	D min 400 lux
4 Sol	B sol en dur avec revêtement non absorbant les chocs
5 Lignes	C lignes démarquation de diff sports dans des couleurs diff, se coupant
6 Poteaux	B Poteaux de longueur fixe (2,55m) avec points de fixation variables
7 Podium d'arbitre	B Plate-forme de hauteur fixe avec possibilité de s'asseoir en option
8 Vestiaire joueurs	A Vestiaire et douches séparés pour chaque équipe
9 Vestiaire arbitre	A Vestiaire équipé de douche
10 Premiers soins	C Boîte premiers soins sur le terrain + défibrillateur pour la FVWB
11 Chauffage	A Minimum 16°
12 Zone échauffement	B à côté du banc de réserve et pas délimitée