



11-07-24

Salle

Stade Jules Hossey

Adresse:

Contact



Club: Olympique Tournai Templeuve
HT1129

Adresse: rue Aimable Dutrieux 57
7500 Tournai

Tel:
Fax:



Situation de match

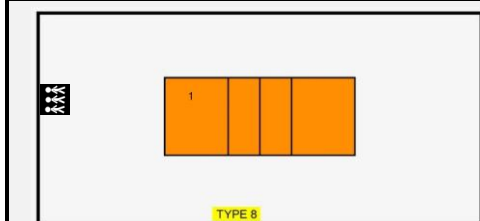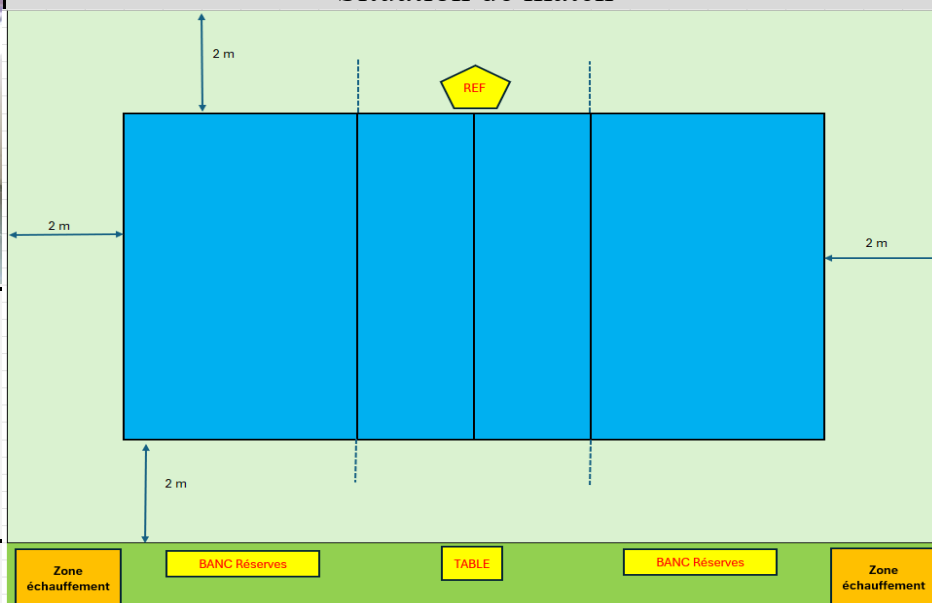

Type de terrain

C1

Dimensions

Public Max. autorisé	100 pers		Longueur	45,39 m	Zone Libre terrain (zone service)								8,68 m				
Eclairage	305 lux		Largeur	19,10 m	Zone libre terrain								4,97 m				
Sol	Sous sol Recouvrement	beton dur	Hauteur	6,55 m	Hauteur jusqu'au premier obstacle dans la zone de 28mx15m												
Marquoir	manuel		espace administratif				vestiaire arbitre				Vestiaire équipes				2		
Chauffage	ok		espace contrôle anti dopping				vestiaire arbitre				Vestiaire Arbitre				2		
Référence code d'homologation					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Code d'homologation Nat 2 et Promotion Dames et Hommes					D	C	E	B	C	B	B	B	B	C	A	B	
Code d'homologation du terrain					C1	D	C	E	B	C	B	B	B	A	C	A	B



entrée dans la salle

* Sauf si changements normes d'homologation et ou modifications des installations

En cas d'infraction au règlement de la compétition, les anomalies doivent être inscrites sur la feuille de match par l'arbitre ou le commissaire

Codes requis Nat 3 ou Promotion

Code	Description
1	Zone libre
2	Hauteur
3	Eclairage
4	Sol
5	Lignes
6	Poteaux
7	Podium d'arbitre
8	Vestiaire joueurs
9	Vestiaire arbitre
10	Premiers soins
11	Chauffage
12	Zone échauff