

# Homologation Nationale 1 et 2

Valide jusque **2025-26**




Salle

## Centre Sportif de Verlainne

Club: **5035**  
**St-Louis Waremme**


Rue de la Station 37  
**4537 VERLAINE**

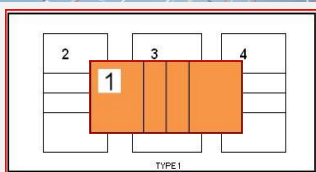

Type de terrain

**L4**

### Dimensions

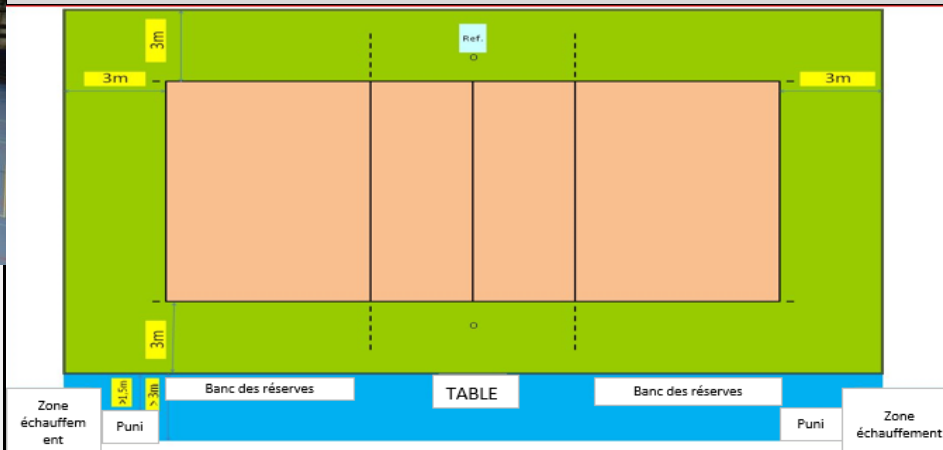

Il ne peut pas avoir d'obstacle dans la zone de jeu et zone libre  
Pas d'autre manifestation sportive ne peut avoir lieu dans la salle pour les niveaux 1 et 2

### Mesures

<b>Spectateurs</b> Max autorisés	100	Longueur	25 m	Zone libre (Service)	3,20m								
éclairage	760	Largeur	15 m	Zone libre	3 m								
Sol	Sous-sol Flottant Recouvrement synthétique	Hauteur	7 m	Hauteur jusque la toiture ou obstacle sur les dimensions du terrain (22 x 13m)									
marquoir	manuel - électronique	Espace administratif	ok		Vestiaire équipes 4								
Chauffage	ok	Espace contrôle dopage	vestiaire		Vestiaire officiels 2								
Code obligatoire		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Code homologation du terrain		C	B	D	B	C	B	B	A	A	C	A	B

### Informations générales (à respecter pendant le match)

Homologué Nat 1 si pas de match sur L3  
Homologué Nat 3 si match sur L3  
2020

Cette attestation d'homologation échoit si des modifications sont apportées à la salle

Si les conditions mentionnées ne sont pas respectées, l'arbitre en fait mention dans les commentaires de la feuille d'arbitrage

### Codes requis Nat 1 et 2 pour 2020

Code	Description
1 Zone libre	C min. 3m derrière les lignes arrières et des côtés
2 Hauteur	B min 7m
3 Eclairage	D min 400 lux
4 Sol	B sol en dur avec revêtement non absorbant les chocs
5 Lignes	C lignes démarquation de diff sports dans des couleurs diff, se coupant
6 Poteaux	B Poteaux de longueur fixe (2,55m) avec points de fixation variables
7 Podium d'arbitre	B Plate-forme avec hauteur avec possibilité de s'asseoir en option
8 Vestiaire joueurs	A Vestiaire et douches séparés pour chaque équipe
9 Vestiaire arbitre	A Vestiaire équipé de douche
10 Premiers soins	C Boîte premiers soins sur le terrain + défibrillateur pour la FVWB
11 Chauffage	A Minimum 16°
12 Zone échauf/pénalité	B à côté du banc de réserve (chaise puni) et pas délimitée