



11-07-24

Salle

Complexe Omnisports Walhain

Adresse:

Contact

Club: Vc Walhain



NA 5083

Adresse: rue chapelle Sainte Anne, 13

1457 Walhain

Tel: 010/65.74.46
Fax:

Situation de match

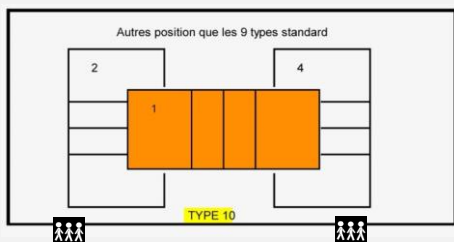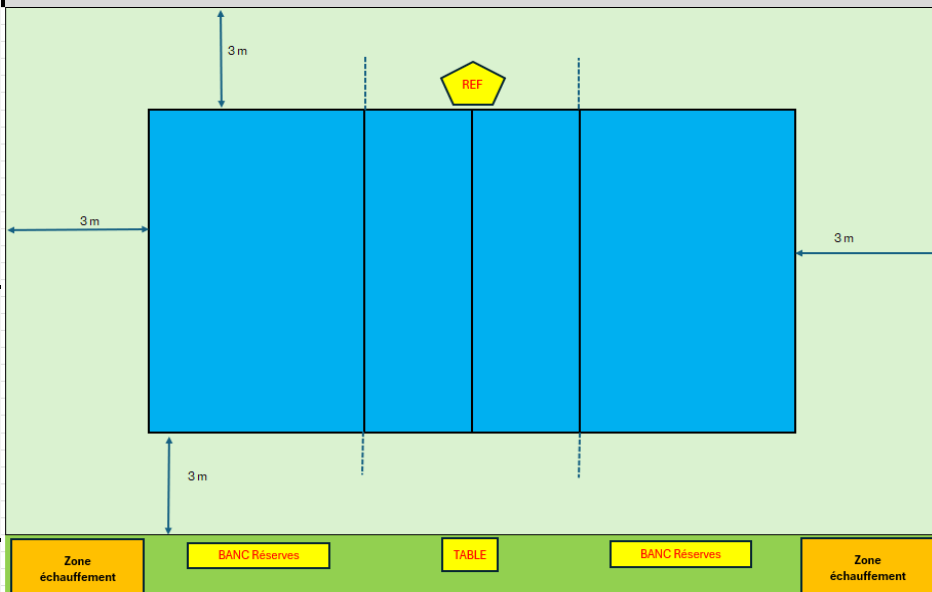

Type de terrain

C1

Dimensions

Public Max. autorisé	150 pers		Longueur	30 m	Zone Libre terrain (zone service)								6m					
Eclairage	480 lux		Largeur	18 m	Zone libre terrain								4,5m					
Sol	Sous sol Recouvrement	beton synthétique	Hauteur	7,5m	Hauteur jusqu'au premier obstacle dans la zone de 28mx15m													
Marquoir	électronique et manuel		espace administratif				fond de la salle				Vestiaire équipes				2			
Chauffage	ok		espace contrôle dopping				vestiaire				Vestiaire Arbitre				1			
Référence code d'homologation					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Code d'homologation Nat 1					C	B	D	B	C	B	B	A	A	C	A	B		
Code d'homologation du terrain					C1	B	B	D	B	B	B	A	A	C	A	A		

Informations générales (à respecter pendant le match)



entrée dans la salle

* Sauf si changements normes d'homologation et ou modifications des installations

En cas d'infraction au règlement de la compétition, les anomalies doivent être inscrites sur la feuille de match par l'arbitre ou le commissaire

Codes requis Nat 1 et 2

Code	Description
1 Zone libre	C min. 3m derrière les lignes de côté et 5 m derrière les lignes arrières
2 Hauteur	B min 7m
3 Eclairage	D min 400 lux
4 Sol	B sol en dur avec revêtement non absorbant les chocs
5 Lignes	C lignes démarquation de diff sports dans des couleurs diff, se coupant
6 Poteaux	B Poteaux de longueur fixe (2,55m) avec points de fixation variables
7 Podium d'arbitre	B Plate-forme avec hauteur avec possibilité de s'asseoir en option
8 Vestiaire joueurs	A Vestiaire et douches séparés pour chaque équipe
9 Vestiaire arbitre	A Vestiaire équipé de douche
10 Premiers soins	C Boîte premiers soins sur le terrain + défibrillateur pour la FVWB
11 Chauffage	A Minimum 16°
12 Zone échauf.	B à côté du banc de réserve jet pas délimitée