

Homologation FRBVB - NAT1

Validité 2025-26



#####

Salle

Province Ballons Arena

Adresse:

Contact

Club: V.B.C. Waremme

chaussée Romaine, 67

Tel:



LG 5134

4300 Waremme

Fax:



Situation de match

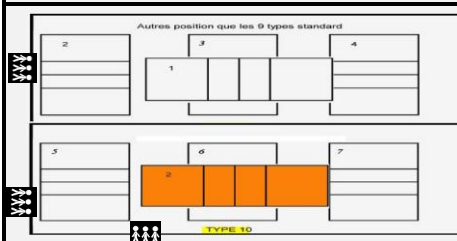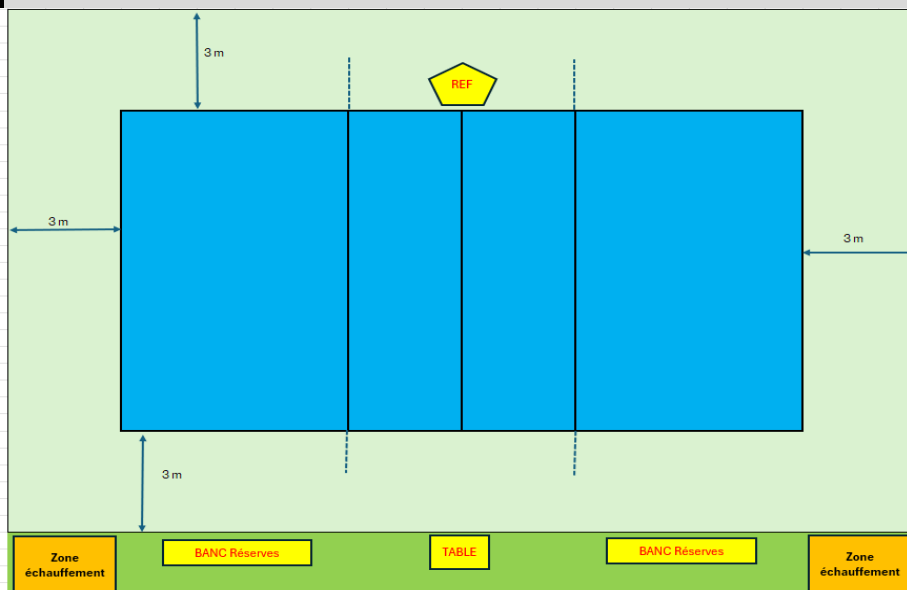

Type de terrain

C2

Dimensions

Public Max. autorisé	700 pers	Longueur	37,28 m	Zone Libre terrain (zone service)	9,64 m
Eclairage	852 Lux	Largeur	17,2 m	Zone libre terrain	4,1 m
Sol	Sous sol Recouvrement	Parquet flottant synthétique	Hauteur	7,29 m	Hauteur jusqu'au premier obstacle dans la zone de 28mx15m
Marquoir	Electronique + manuel	espace administratif	vestiaire arbitre	Vestiaire équipes	8
Chauffage	ok	espace contrôle dopping	vestiaire	Vestiaire Arbitre	4

Référence code d'homologation

Code d'homologation Ligue

Code d'homologation du terrain

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
B	B	B	A	B	B	B	A	A	C	A	A
B	B	B	A	B	A	B	A	A	C	A	A

Informations générales (à respecter pendant le match)



entrée dans la salle

En cas d'infraction au règlement de la compétition, les anomalies doivent être inscrites sur la feuille de match par l'arbitre ou le commissaire

Codes requis Ligue H + D

Code	Description
1 Zone libre	B min. 3m derrière les lignes arrières et des côtés
2 Hauteur	B min 7m
3 Eclairage	B min 750 lux
4 Sol	A sol en dur avec revêtement absorbant les chocs
5 Lignes	B terrain de couleur différente que la zone libre
6 Poteaux	B Poteaux de longueur fixe (2,55m) avec points de fixation variables
7 Podium d'arbitre	B Plate-forme avec hauteur avec possibilité de s'asseoir en option
8 Vestiaire joueurs	A Vestiaire et douches séparés pour chaque équipe
9 Vestiaire arbitre	A Vestiaire équipé de douche
10 Premiers soins	C Boîte premiers soins sur le terrain + défibrillateur pour la FVWB
11 Chauffage	A Minimum 16°
12 Zone échauf	A Zone échauf 3x3m

On ne peut que jouer sur un terrain central en Ligue

Pas d'autre manifestation sportive dans la salle pendant le match