

18-07-24

Club: V.B.C. Waremme
 LG 5134


Salle	
Province Ballons Arena	
Adresse:	Contact
chaussée Romaine, 67	Tel:
4300 Waremme	Fax:

Autres position que les 9 types standard

TYPE 10

Type de terrain

L5

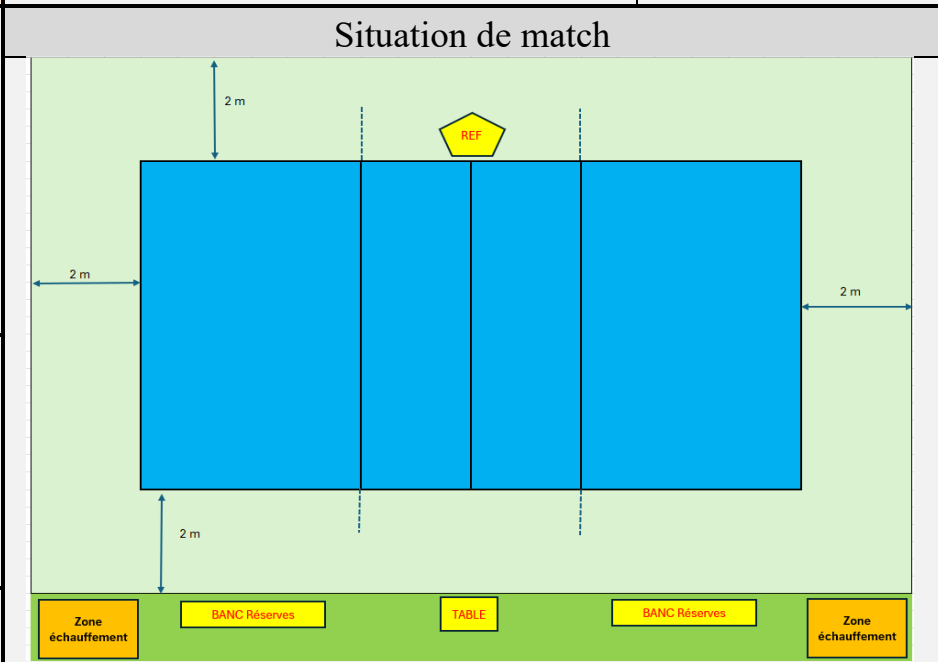

			Dimensions														
Public Max. autorisé	700 pers		Longueur	22,34 m		Zone Libre terrain (zone service)							2,17 m				
Eclairage	635 Lux		Largeur	13,9 m		Zone libre terrain							2,45 m				
Sol	Sous sol Recouvrement	Parquet flottant synthétique	Hauteur	7,29 m		Hauteur jusqu'au premier obstacle dans la zone de 28mx15m											
Marquoir	manuel		espace administratif				vestiaire arbitre				Vestiaire équipes				8		
Chauffage	ok		espace contrôle dopping				vestiaire				Vestiaire Arbitre				4		
Référence code d'homologation				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Code d'homologation Nat 3 et Promotion Dames et Hommes				D	C	D	B	C	B	B	B	B	C	A	B		
Code d'homologation du terrain				L5	D	B	C	A	C	B	B	A	A	C	A	B	

Informations générales (à respecter pendant le match)

Zone de service jusqu'au rideau 2,17 m
Ne pas jouer sur L6 en même temps
Pas de tribune lors des matchs

entrée dans la salle

* Sauf si changements normes d'homologation et ou modifications des installations

En cas d'infraction au règlement de la compétition, les anomalies doivent être inscrites sur la feuille de match par l'arbitre ou le commissaire

Codes requis Nat 3 - Promotions			
Code	Description		
1	Zone libre	D	min. 2m derrière les lignes arrières et des côtés
2	Hauteur	C	min 6,5 m
3	Eclairage	E	min 300 lux
4	Sol	B	sol en dur avec revêtement non absorbant les chocs
5	Lignes	C	lignes démarquation de diff sports dans des couleurs diff, se coupant
6	Poteaux	B	Poteaux de longueur fixe (2,55m) avec points de fixation variables
7	Podium d'arbitre	B	Plate-forme avec hauteur avec possibilité de s'asseoir en option
8	Vestiaire joueurs	B	Vestiaire séparé et douches communes pour chaque équipe
9	Vestiaire arbitre	B	Vestiaire avec possibilité de se laver
10	Premiers soins	C	Boîte premiers soins sur le terrain + défibrillateur pour la FVWB
11	Chauffage	A	Minimum 16°
12	Zone échauffement	B	à côté du banc de réserve et pas délimitée