Homologation Volley Belgium - FVWB : Nat 3 et Promotion

* Emis le 18-07-24

Salle

Province Ballons Arena

Adresse:	Contact
chaussée Romaine, 67 4300 Waremme	**Tel:** **Fax:**

Club: Waremme volley

LG 5134



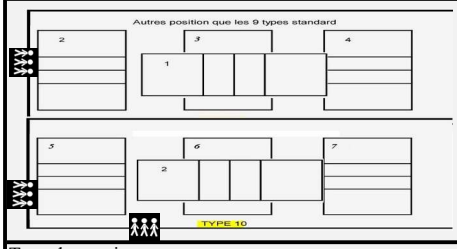

Type de terrain

L6

Situation de match

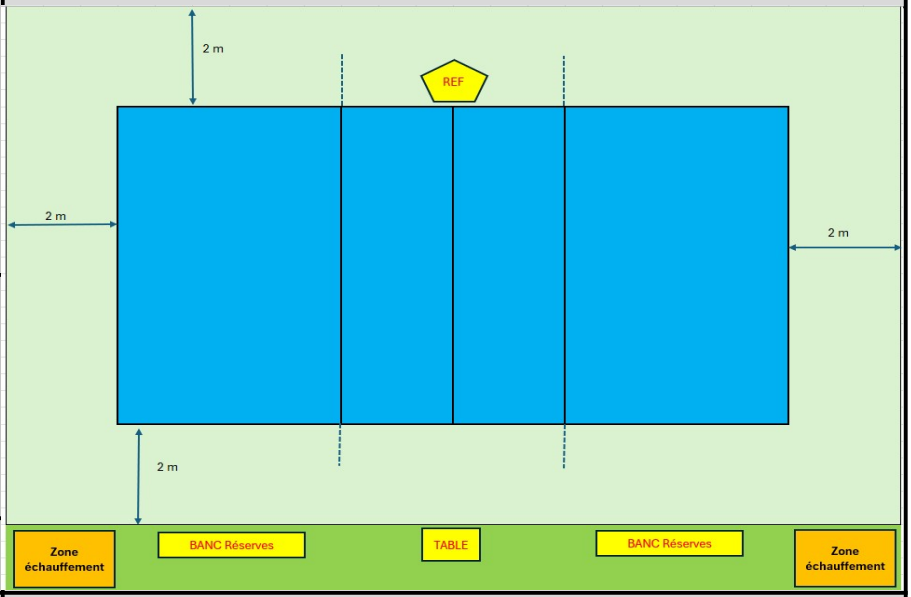

Dimensions

Public Max. autorisé	700 pers	Longueur	22,34 m	Zone Libre terrain (zone service)	2,17 m
Eclairage	635 Lux	Largeur	14,4 m	Zone libre terrain	2,70 m
Sol	Sous sol Recouvrement: Parquet flottant synthétique	Hauteur	7,29 m	*Hauteur jusqu'au premier obstacle dans la zone de 28mx15m*	

Marquoir	manuel	espace administratif	vestiaire arbitre	Vestiaire équipes	*8*
Chauffage	ok	espace contrôle dopping	vestiaire	Vestiaire Arbitre	*4*

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Référence code d'homologation		D	C	E	B	C	B	B	B	B	C	A	B
Code d'homologation Nat 2 et Promotion		D	B	C	A	C	B	B	A	A	C	A	B
Code d'homologation du terrain	**L6**	D	B	C	A	C	B	B	A	A	C	A	B

Informations générales (à respecter pendant le match)

* validité de 5 ans sauf modifications des infrastructures ou de l'éclairage
Zone de service jusqu'au rideau 2,17 m
Ne pas jouer sur L5 et L7 en même temps

entrée dans la salle

* Sauf si changements normes d'homologation et ou modifications des installations

En cas d'infraction au règlement de la compétition, les anomalies doivent être inscrites sur la feuille de match par l'arbitre ou le commissaire

Codes requis NAT 3 et promotion

Codes			Description
1	Zone libre	D	min. 2m sans obstacle sur les côtés et 2m pour la zone de service
2	Hauteur	C	min. 6,5m
3	Eclairage	E	Min 300 lux
4	Sol	B	Surface dure sans structure absorbant les chocs avec revêtement
5	Lignes	C	lignes du terrain coupées par d'autres lignes d'une couleur différente
6	Poteaux	B	poteaux de longueur fixe (2,55m au dessus du sol) avec des fixations variables
7	Podium d'arbitre	B	podium d'arbitre fixe (possibilité de s'asseoir est une option)
8	Vestiaire joueurs	B	Vestiaires séparés avec douche commune
9	Vestiaire arbitre	B	Vestiaire avec lavabo
10	Premiers soins	C	Boite de secours sue le terrain (+ défibrillateur)
11	Chauffage	A	Minimum 15°
12	Zonz échauf.	B	Zone d'échauffement à côté du banc sans délimitation

Pour la commission d'homologation M. Loppe