Homologation Volley Belgium - FVWB : Nat 3 et Promotion

*** Emis le** 18-07-24

Salle

Salle Annexe Province Ballons Arena

Adresse:	Contact
Adresse: chaussée romaine,67 **4300 Waremme**	**Tel:** **Fax:**

Club: Waremme volley

LG5134



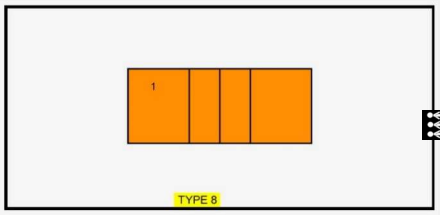

Situation de match

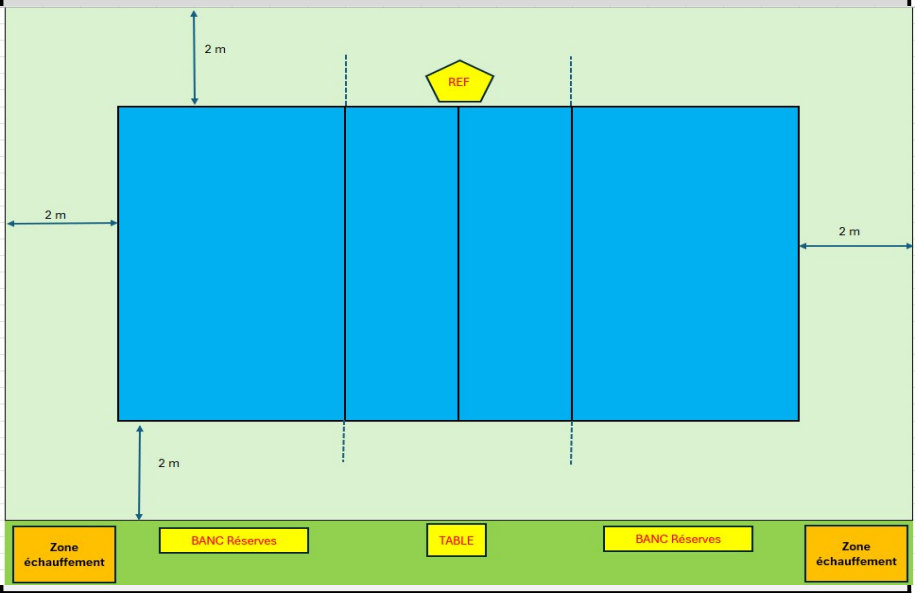

Type de terrain

C1

Dimensions

Public Max. autorisé	100 pers	Longueur	30,8 m	Zone Libre terrain (zone service)	6,4 m
Eclairage	310 lux	Largeur	18,66 m	Zone libre terrain	4,83 m
Sol	Sous sol suspendu Recouvrement plancher	Hauteur	6,8 m	*Hauteur jusqu'au premier obstacle dans la zone de 28mx15m*	

Marquoir	manuel	espace administratif	vestiaire arbitre	Vestiaire équipes	*3*
Chauffage	ok	espace contrôle anti dopping	vestiaire arbitre	Vestiaire Arbitre	*1*

Référence code d'homologation	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**
Code d'homologation Nat 3 et Promotion	**D**	**C**	**E**	**B**	**C**	**B**	**B**	**B**	**B**	**C**	**A**	**B**
Code d'homologation du terrain **C1**	**B**	**C**	**E**	**A**	**C**	**B**	**B**	**B**	**A**	**C**	**A**	**B**

* validité de 5 ans sauf modifications des infrastructures ou de l'éclairage

entrée dans la salle

* Sauf si changements normes d'homologation et ou modifications des installations

En cas d'infraction au règlement de la compétition, les anomalies doivent être inscrites sur la feuille de match par l'arbitre ou le commissaire

Codes requis NAT 3 et promotion

Codes			Description
1	Zone libre	D	min. 2m sans obstacle sur les côtés et 2m pour la zone de service
2	Hauteur	C	min. 6,5m
3	Eclairage	E	Min 300 lux
4	Sol	B	Surface dure sans structure absorbant les chocs avec revêtement
5	Lignes	C	lignes du terrain coupées par d'autres lignes d'une couleur différente
6	Poteaux	B	poteaux de longueur fixe (2,55m au dessus du sol) avec des fixations variables
7	Podium d'arbitre	B	podium d'arbitre fixe (possibilité de s'asseoir est une option)
8	Vestiaire joueurs	B	Vestiaires séparés avec douche commune
9	Vestiaire arbitre	B	Vestiaire avec lavabo
10	Premiers soins	C	Boite de secours sue le terrain (+ défibrillateur)
11	Chauffage	A	Minimum 15°
12	Zonz échauf.	B	Zone d'échauffement à côté du banc sans délimitation

Pour la commission d'homologation M. Loppe